



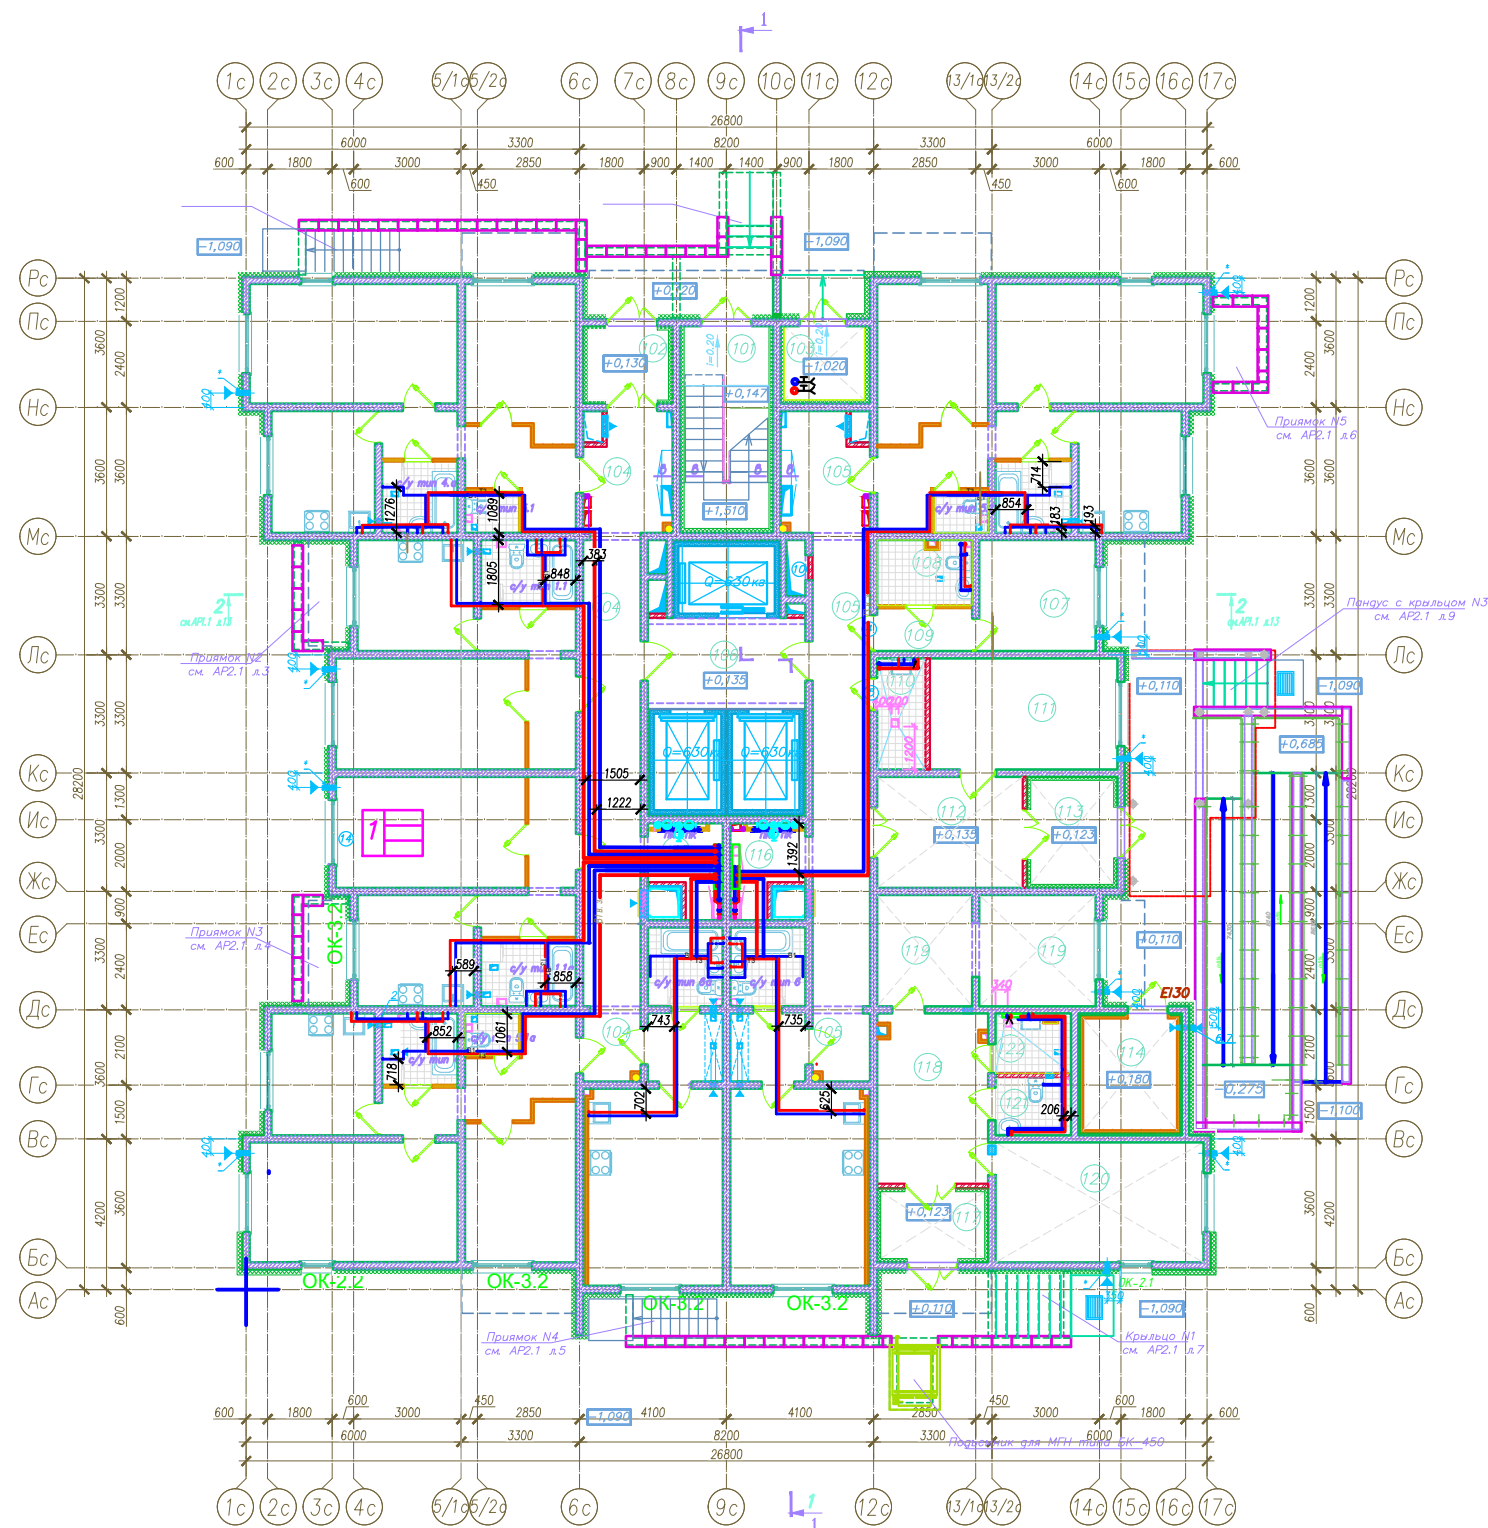

- Условные обозначения:
- T1 - подающий трубопровод системы отопления;
 - T2 - обратный трубопровод системы отопления;
 - CO - система отопления здания;
 - B1 - водопровод хозяйственно-питьевой
 - T3 - горячее водоснабжение
- 1013→ фактическая привязка

Примечание:
1. В местах прокладки двух трубопроводов вместе (T1 и T2, B1 и T3) указан размер до общей оси.
2. Зона безопасного производства работ - 150 мм в обе стороны от оси трубопровода

						Р.198.17/15-ОВ1-ВК1-1.2-ИД			
						по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия ручьи, участок 8, квартал 17, корпус 198.2			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями	Стадия	Лист	Листов
Рук. проекта	Ульянов				18.12.17		ИД		
Прораб	Сундуков				18.12.17				
Нач. ПТО	Шапкина				18.12.17				
						Исполнительная схема поквартирной разводки трубопроводов системы отопления T1, T2, холодного водоснабжения B1 и горячего водоснабжения T3 на 1 этаже	ООО «З-С Инжиниринг»		

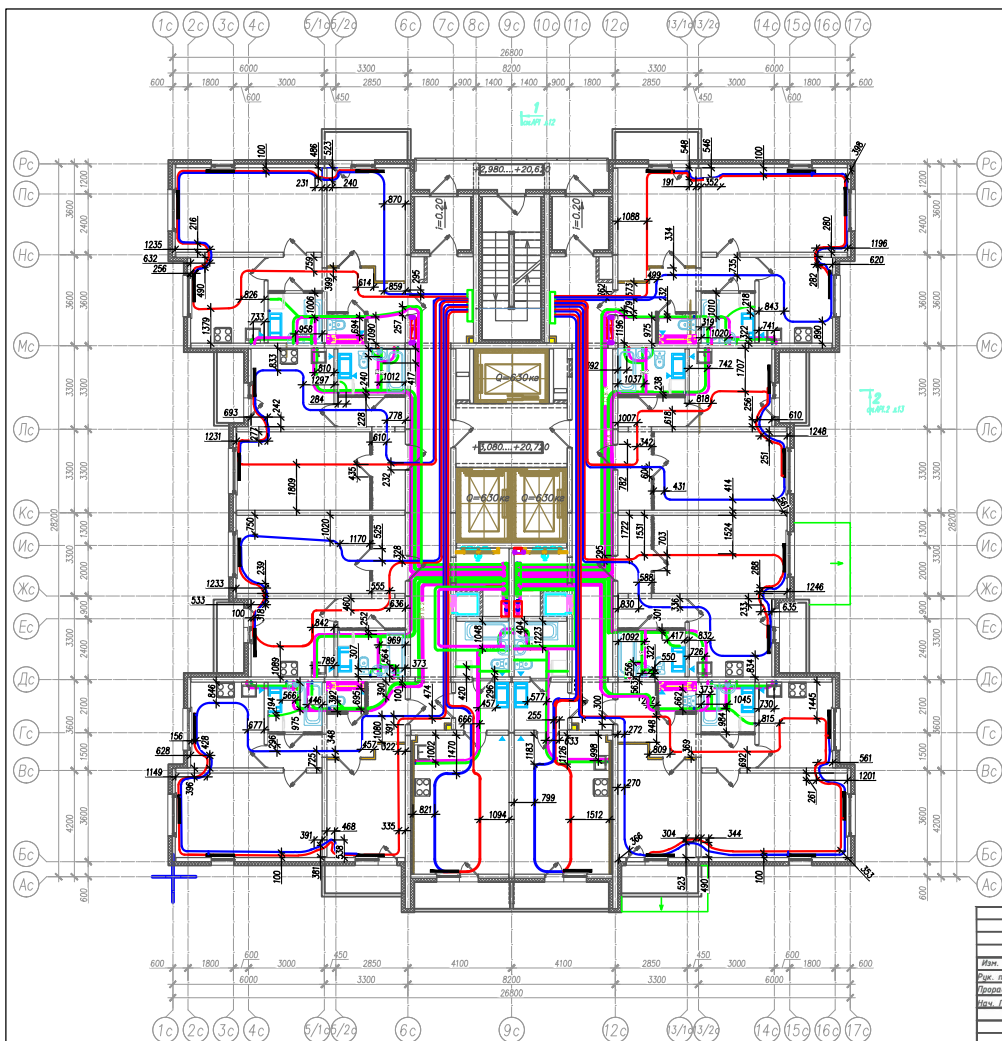


- Условные обозначения:
- T1 - подающий трубопровод системы отопления;
 - T2 - обратный трубопровод системы отопления;
 - CO - система отопления здания;
 - B1 - водопровод хозяйственно-питьевой;
 - T3 - горячее водоснабжение.

фактическая привязка

Примечание:
1. В местах прокладки двух трубопроводов вместе (T1 и T2, B1 и T3) указан размер до общей оси
2. Зона безопасного прикосновения работ - 150 мм в обе стороны от оси трубопровода



						Р.198.17/15-ОВ1-ВК1-1.2-ИД					
						по адресу: г. Санкт-Петербург, территория припроектных ручей, участок № 18/01/01, корпус 19/2					
Изм.	Кол.уч.	Лист	У дин	Подпись	Дата	Жилые дома			Статус	Лист	Лист
Рис. проекта	Составил	22.06.17	со встраиваемой поставки			ИД			Лист		
Проект	Составил	22.06.17									
Изд. ПТО	Составил	22.06.17									
Исполнительский этап проектирования разведки трубопроводов системы отопления Т1, Т2, хозяйственно-питьевой В1 и горячего водоснабжения Т3 на 2 этажах						ООО «З-С Инженерия»					

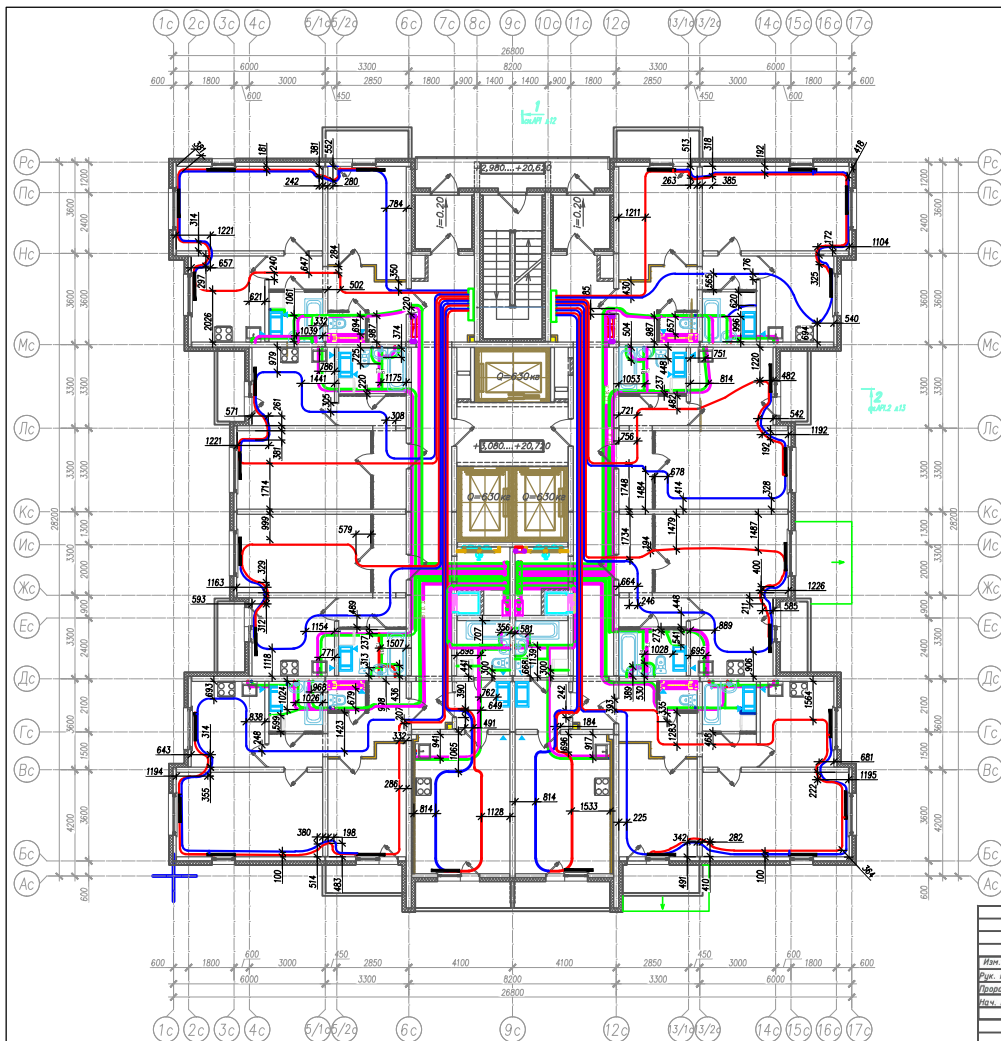


- Условные обозначения:
- T1 - позиционный трубопровод системы отопления;
 - T2 - обратный трубопровод системы отопления;
 - CO - система отопления здания;
 - B1 - водопровод хозяйственно-питьевой;
 - T3 - горячее водоснабжение.

фактическая привязка

- Примечание:
- В местах прокладки двух трубопроводов вместе (T1 и T2, B1 и T3) указан размер до общей оси
 - Зона безопасного производства работ - 150 мм в обе стороны от оси трубопровода



Р.198.17/15-ОВ1-ВК1-1.2-ИД									
по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия ручьи, участок 6, корпус 10, корпус 10Б2									
Изм.	Кол. изм.	Лист	В дан.	Подпись	Дата	Жилые дома			
Руч. проекта	Учтен	Учтен	Учтен	Учтен	22.08.19	со встраиваемыми			
Проект	Согласен	Согласен	Согласен	Согласен	22.08.19	печицеками			
Исх. ПТО	Исх. ПТО	Исх. ПТО	Исх. ПТО	Исх. ПТО	22.08.19	Исх. ПТО			
Исполнительная система поквартирной разводки						ИД			
предприятия системы отопления Т1, Т2,						Лист			
линейного водоснабжения В1 и горячего						Деталь			
водоснабжения Т3 на 1 этаже						000 «3-С Инженер»			

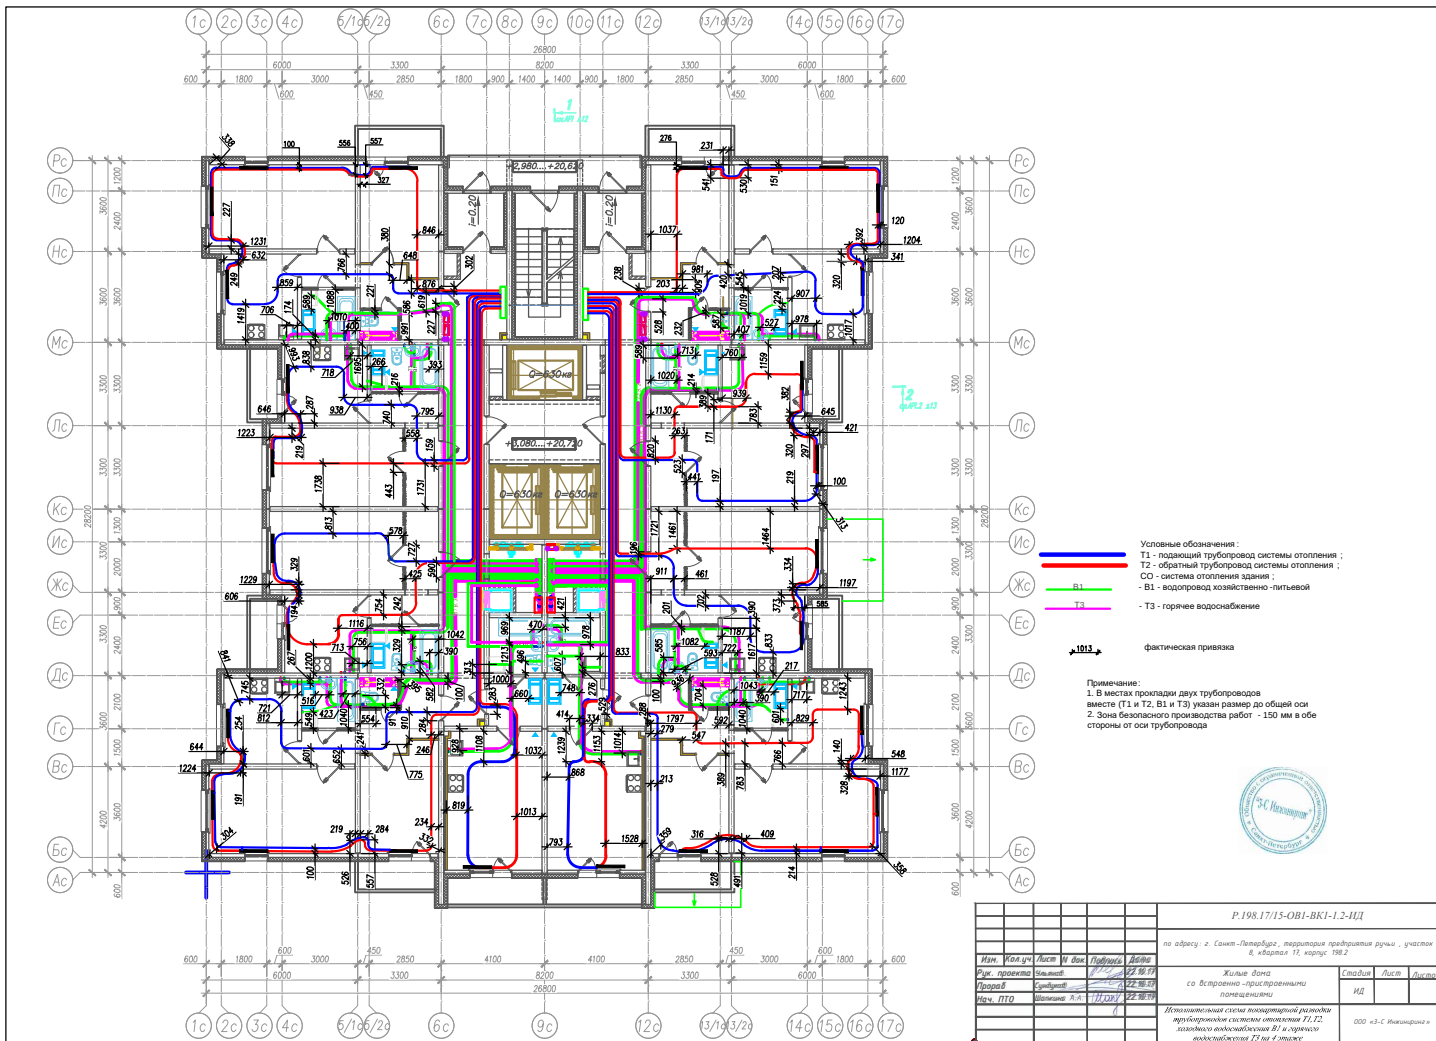


- Условные обозначения:
- T1 - подающий трубопровод системы отопления;
 - T2 - обратный трубопровод системы отопления;
 - СО - система отопления здания;
 - B1 - водопровод козырьково-лестничной;
 - T3 - горячее водоснабжение


фактическая привязка

Примечание:
1. В местах прокладки двух трубопроводов вместе (T1 и T2, B1 и T3) указан размер до общей оси
2. Зона безопасного пространства работ - 150 мм в обе стороны от оси трубопровода



Р.198.17/15-ОВ1-ВК1-1.2-ИД					
по адресу: г. Санкт-Петербург, территория промзона ручья, участок № 1, литера 11, корпус 198.2					
Изм.	Кол.уч.	Лист	В.в.в.	Подпись	Дата
Рис.	проектировщика	1	22.08.17	С.С. Николаев	22.08.17
Провер.	инженера	1	22.08.17	С.С. Николаев	22.08.17
Нач. ПТО	инженера	1	22.08.17	С.С. Николаев	22.08.17
Жилая зона со встроенно-пристроенными помещениями					Страница
Исполнительная схема монтажной разводки трубопроводов системы отопления Т1, Т2, СО и горячего водоснабжения В1 и Т3					Лист
ООО «С-С Инженер»					Выпуск

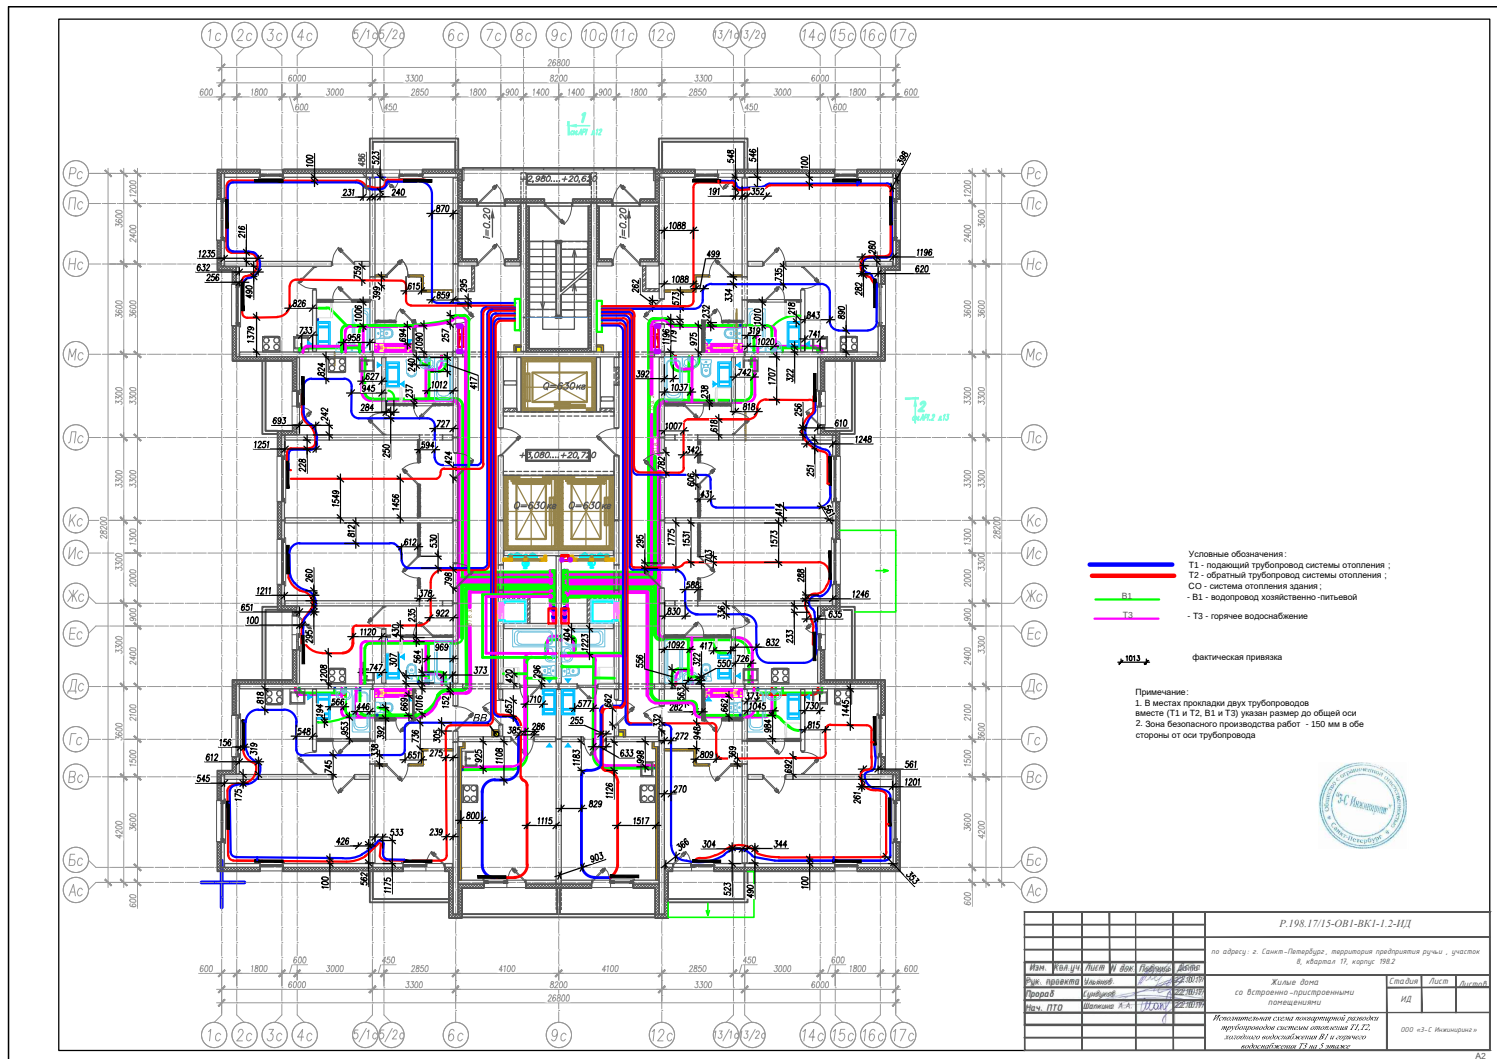

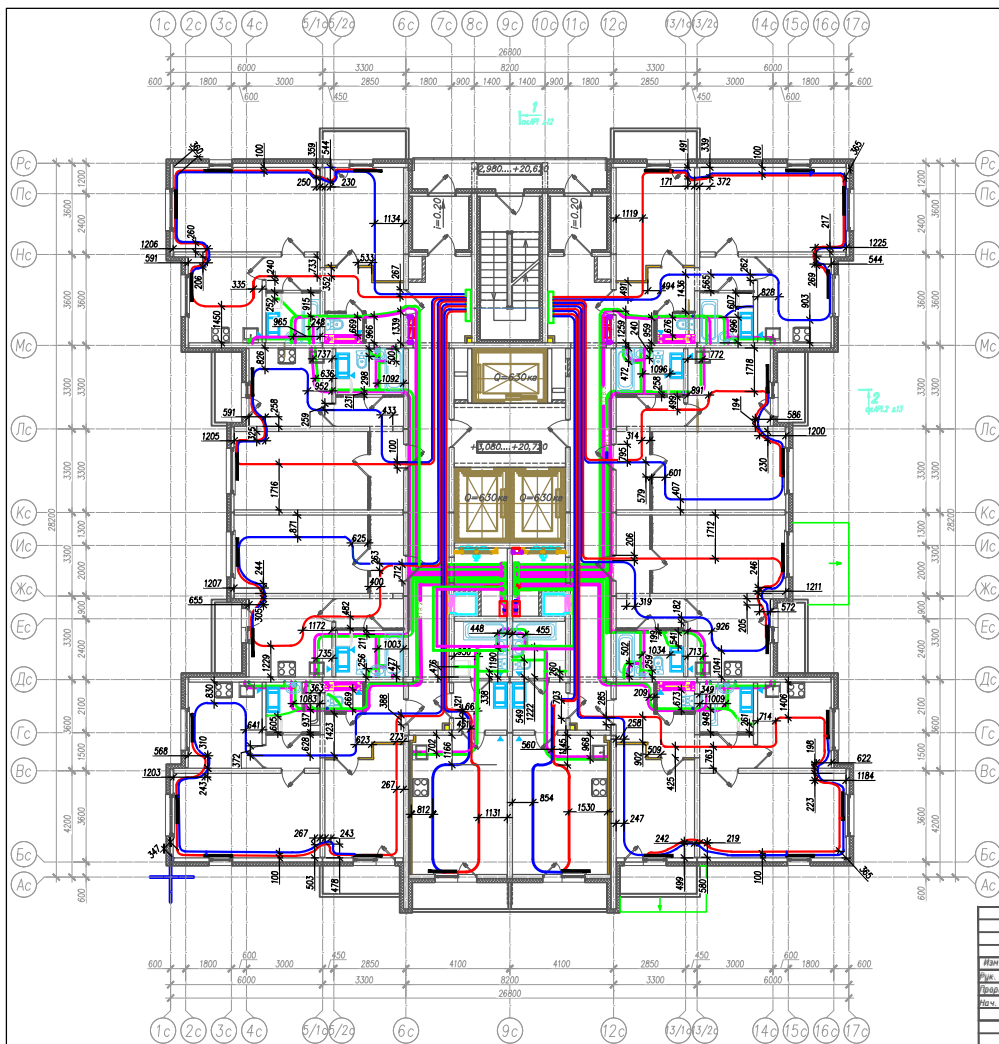


- Условные обозначения:
- T1 - подающий трубопровод системы отопления;
 - T2 - обратный трубопровод системы отопления;
 - CO - система отопления здания;
 - B1 - водопровод хозяйственно-питьевой;
 - T3 - горячее водоснабжение.

фактическая привязка

Примечание:
1. В местах прокладки двух трубопроводов вместе (T1 и T2, B1 и T3) указан размер до общей оси
2. Зона белого цвета производства работ - 150 мм в обе стороны от оси трубопровода



Р.198.17/15-ОВ1-ВК1-1.2-ИД					
по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия ручьи, участок в квартале 1/1, корпус 198.2					
Изм.	№	Изм.	№	Изм.	№
Рис.	проект	В	д	Г	Д
Разработчик	С.И.И.	С.И.И.	С.И.И.	С.И.И.	С.И.И.
Нач. ПТО	Шаркина Т.А.	Шаркина Т.А.	Шаркина Т.А.	Шаркина Т.А.	Шаркина Т.А.
Исполнительная схема проектной разводки трубопроводов системы отопления Т1, Т2, хозяйственно-питьевой В1 и горячего водоснабжения Т3 на 6 этаже					
000 «С-С Инженер»				Лист	Лист

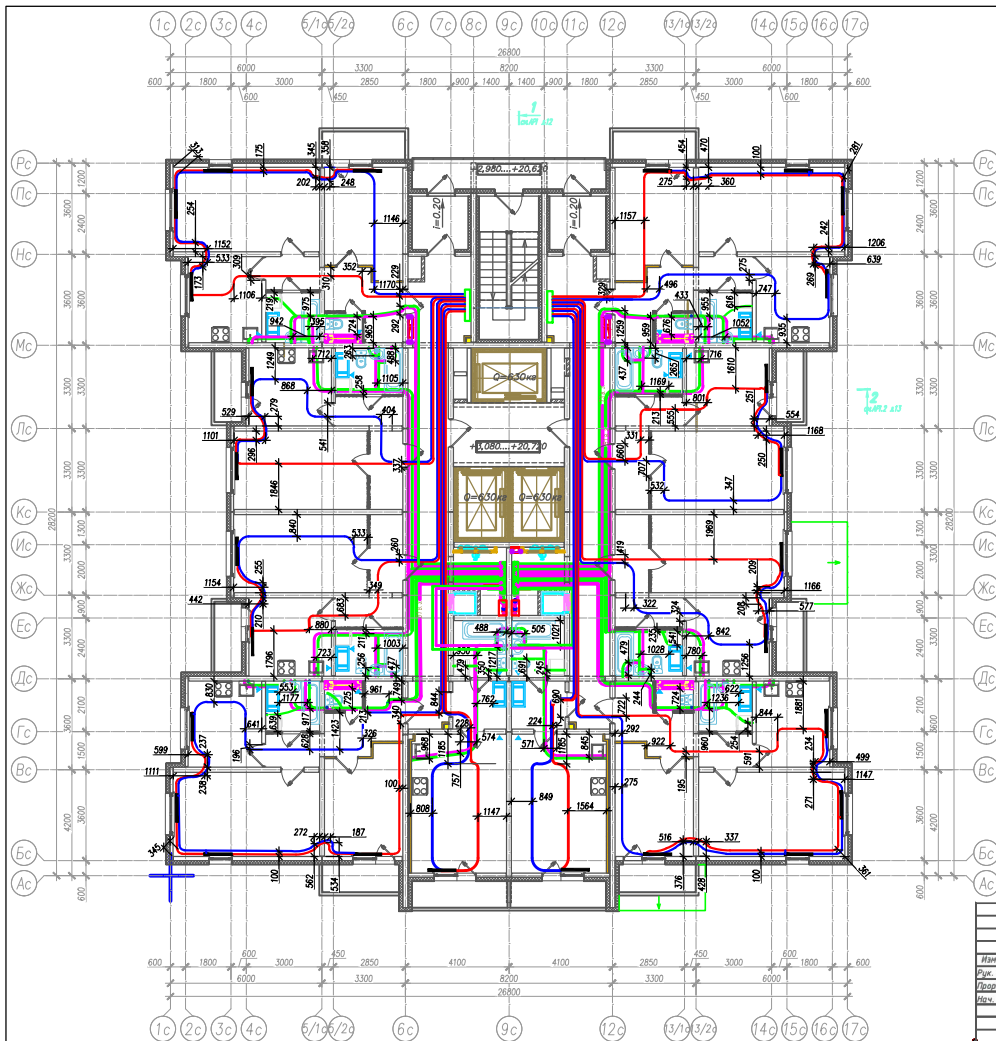


- Условные обозначения:
- T1 - подающий трубопровод системы отопления;
 - T2 - обратный трубопровод системы отопления;
 - CO - система отопления здания;
 - B1 - водопровод хозяйственно-питьевой;
 - T3 - горячее водоснабжение.

фактическая привязка

Примечание:
1. В местах прокладки двух трубопроводов вместе (T1 и T2, B1 и T3) указан размер до общей оси.
2. Зона безопасного производства работ - 150 мм в обе стороны от оси трубопровода.



P.198.17/13-ОВ1-ВК1-1.2-ИД					
по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия ручьи, участок в чертежах ТЭ, проект 198.17					
Имя, Фамилия	Лист	В док.	Подпись	Дата	
Руч. проектант	Иванов	Иванов	Иванов	22.08.21	
Проверил	Сидоров	Сидоров	Сидоров	22.08.21	
Нач. ПТО	Морозов	Морозов	Морозов	22.08.21	
Жилые дома со встроенно-пристроенными подвешиваниями				Страница	Лист
Полная система автоматизированной разводки трубопроводов системы отопления ТЭ, ТЗ, холодного водоснабжения В1 и горячего водоснабжения Т3 на 7 этаже				ИД	Лист
				ООО «3С Инженер»	

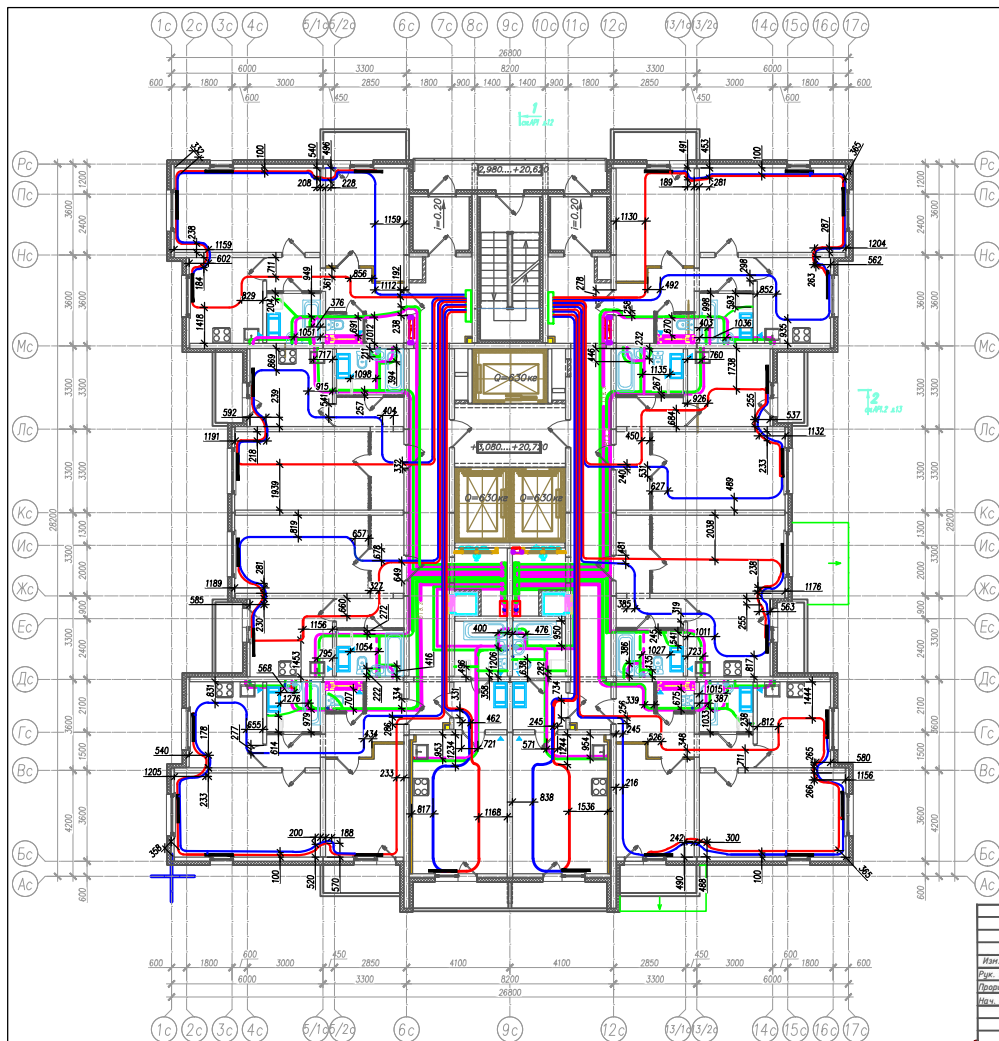


- Условные обозначения:
- T1 - подающий трубопровод системы отопления;
 - T2 - обратный трубопровод системы отопления;
 - СО - система отопления здания;
 - B1 - водопровод хозяйственно-питьевой;
 - T3 - горячее водоснабжение

фактическая привязка

Примечание:
1. В местах прокладки двух трубопроводов вместе (T1 и T2, B1 и T3) указан размер до общей оси
2. Зона безопасного производства работ - 150 мм в обе стороны от оси трубопровода



Р.198.17/15-ОВ1-ВК1-1.2-ИД									
по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия ручьи, участок в «Корпусе 10, корпус 1082									
Изм.	Кол. вч.	Лист	В док.	Подпись	Дата	Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями			
Дир. Проект	Исполн.	Провер.	Сметчик	Инженер	Инженер	Стенда	Лист	Листов	
Изм.	ПТО	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	ИД			
Исполнительная схема монтажных работ трубопроводов системы отопления Т1, Т2, хозяйственного водопровода В1 и горячего водоснабжения Т3 на 9 этаже							ООО «С-С Инженер»		

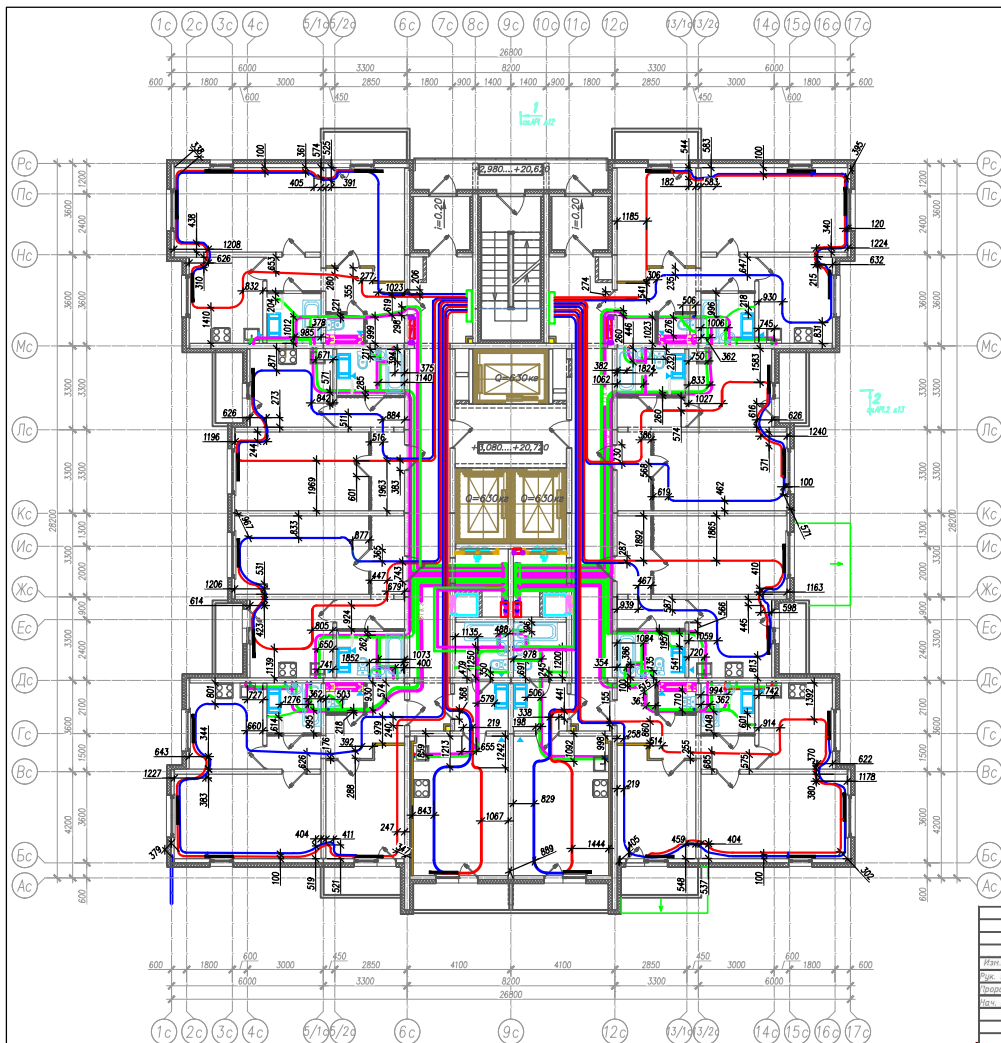


- Условные обозначения:
- T1 - подающий трубопровод системы отопления;
 - T2 - обратный трубопровод системы отопления;
 - CO - система отопления здания;
 - B1 - водопровод хозяйственно-питьевой;
 - T3 - горячее водоснабжение.

1013 фактическая привязка

Примечание:
1. В местах прокладки двух трубопроводов вместе (T1 и T2, B1 и T3) указан размер до общей оси.
2. Зона безопасного проведения работ - 150 мм в обе стороны от оси трубопровода.



Р.198.17/15-ОВ1-ВК1-1.2-ИД					
по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия ручьи, участок 4, корпус 10, корпус 198.2					
Изм.	Рис.	Лист	Ч. Дык	Листов	Всего
Рис. проекта	Сильный	1/1	1/1	1/1	1/1
Исполн.	Сильный	1/1	1/1	1/1	1/1
Нач. РТО	Сильный	1/1	1/1	1/1	1/1
Жилые дома с встраиваемыми котлами				Статус	Лист
Исполнительная схема технологического регламента трубопроводов системы отопления Т1, Т2, хозяйственно-питьевой В1 и горячего водоснабжения Т3 на 11 этаж				ИД	Лист
				000 «З-С Инжиниринг»	

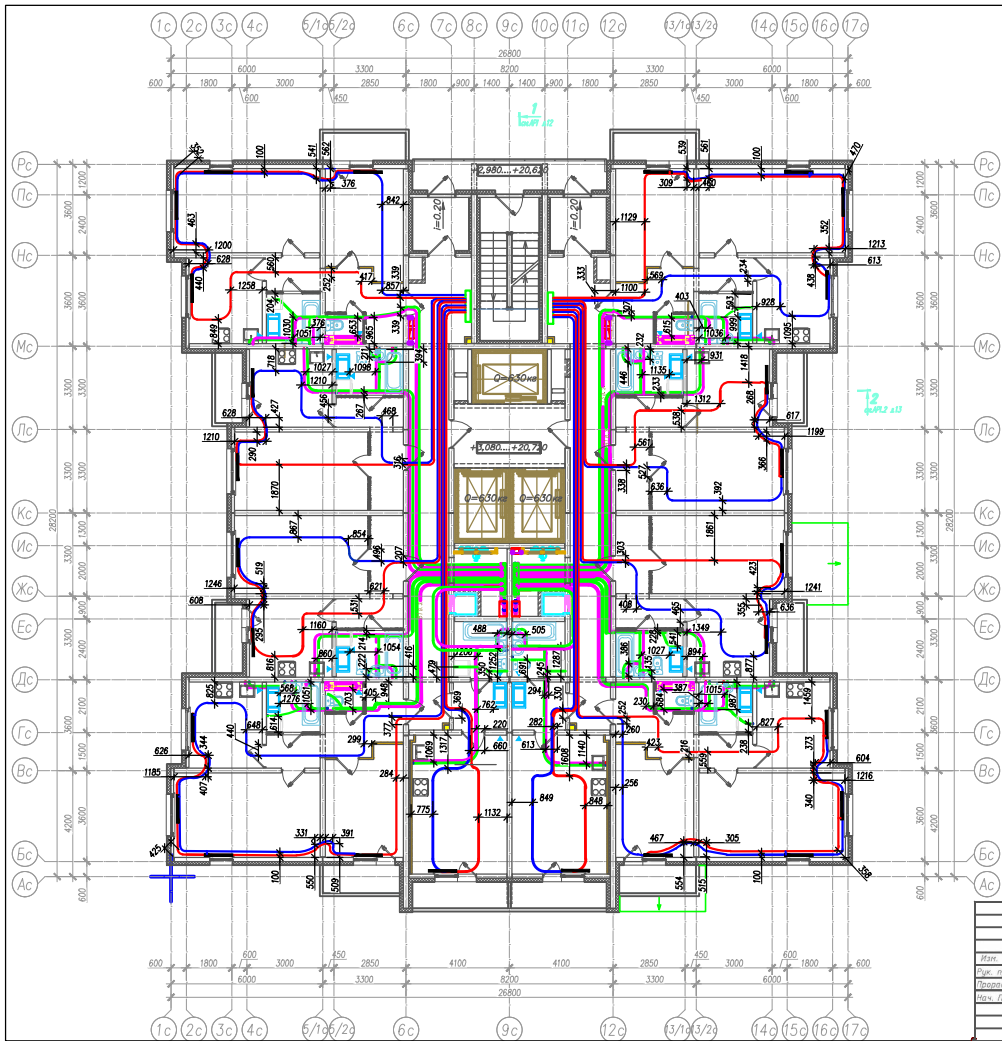

- Условные обозначения:
- T1 - подающий трубопровод системы отопления;
 - T2 - обратный трубопровод системы отопления;
 - CO - система отопления здания;
 - B1 - водопровод хозяйственно-питьевой;
 - T3 - горячее водоснабжение.


фактическая привязка

Примечание:

- В местах прокладки двух трубопроводов вместе (T1 и T2, B1 и T3) указан размер до общей оси.
- Зона безопасного производства работ - 350 мм в обе стороны от оси трубопровода.



Р.198.17/15-ОВ1-ВК1-1.2-1Ц			
по адресу: г. Санкт-Петербург, территория закрытого рынка, участок 8, корпус 11, корпус 198.2			
Имя, Фамилия	Лист № 1 из 1	Лист № 1 из 1	Лист № 1 из 1
Руч. проекция	Лист № 1 из 1	Лист № 1 из 1	Лист № 1 из 1
Получено	Лист № 1 из 1	Лист № 1 из 1	Лист № 1 из 1
Лист № 1 из 1	Лист № 1 из 1	Лист № 1 из 1	Лист № 1 из 1
Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями		ИД	Лист
Исполнительная система автоматизированной разработки проектной документации ВК1 и ВК2		000 «З-С Инжиниринг»	
Исполнительная система автоматизированной разработки проектной документации ВК1 и ВК2		Исполнительная система автоматизированной разработки проектной документации ВК1 и ВК2	

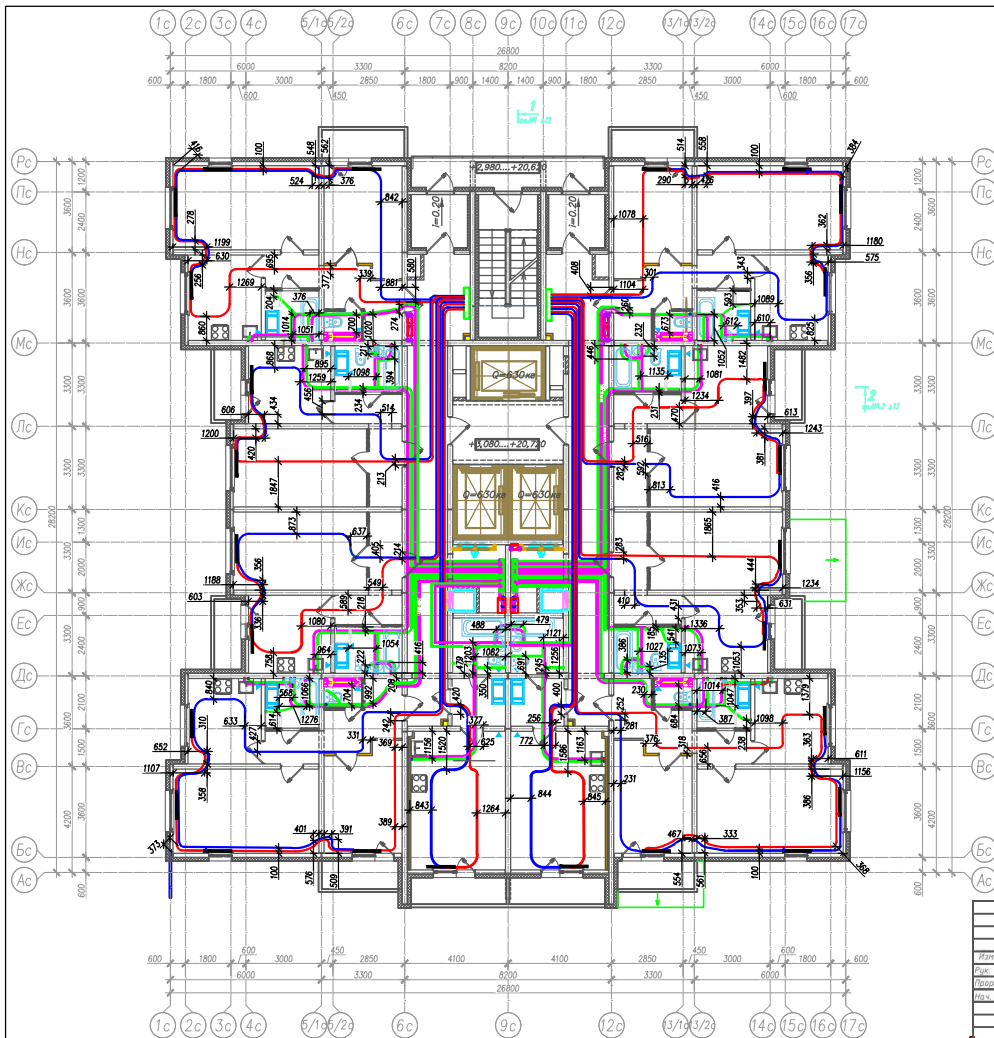

- Условные обозначения:
- T1 - подающий трубопровод системы отопления;
 - T2 - обратный трубопровод системы отопления;
 - SO - система отопления здания;
 - B1 - водопровод хозяйственно-питьевой;
 - T3 - горячее водоснабжение


фактическая привязка

Примечание:

1. В местах прокладки двух трубопроводов вместе (T1 и T2, B1 и T3) указан размер до общей оси
2. Зона безопасного прохода работ - 150 мм в обе стороны от оси трубопровода



Р.198.17/15-ОВ1-ВК1-1.2-ИД									
по форме: г. Санкт-Петербург, территория проектируемого ручья, участок в квартале 15, корпус 198.2									
Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Жилые дома со встроенно-пристроенными подвально-полуподвальными помещениями			
Роль	Специальность	Специальность	Специальность	Специальность	Специальность	ИД	Лист	Деталь	
Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Дополнительная система автоматизированной разработки трубопроводов системы отопления Т1, Т2, хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 и горячего водоснабжения Т3 на 1/1 этаж.			
						ООО «Э-С Инжиниринг»			

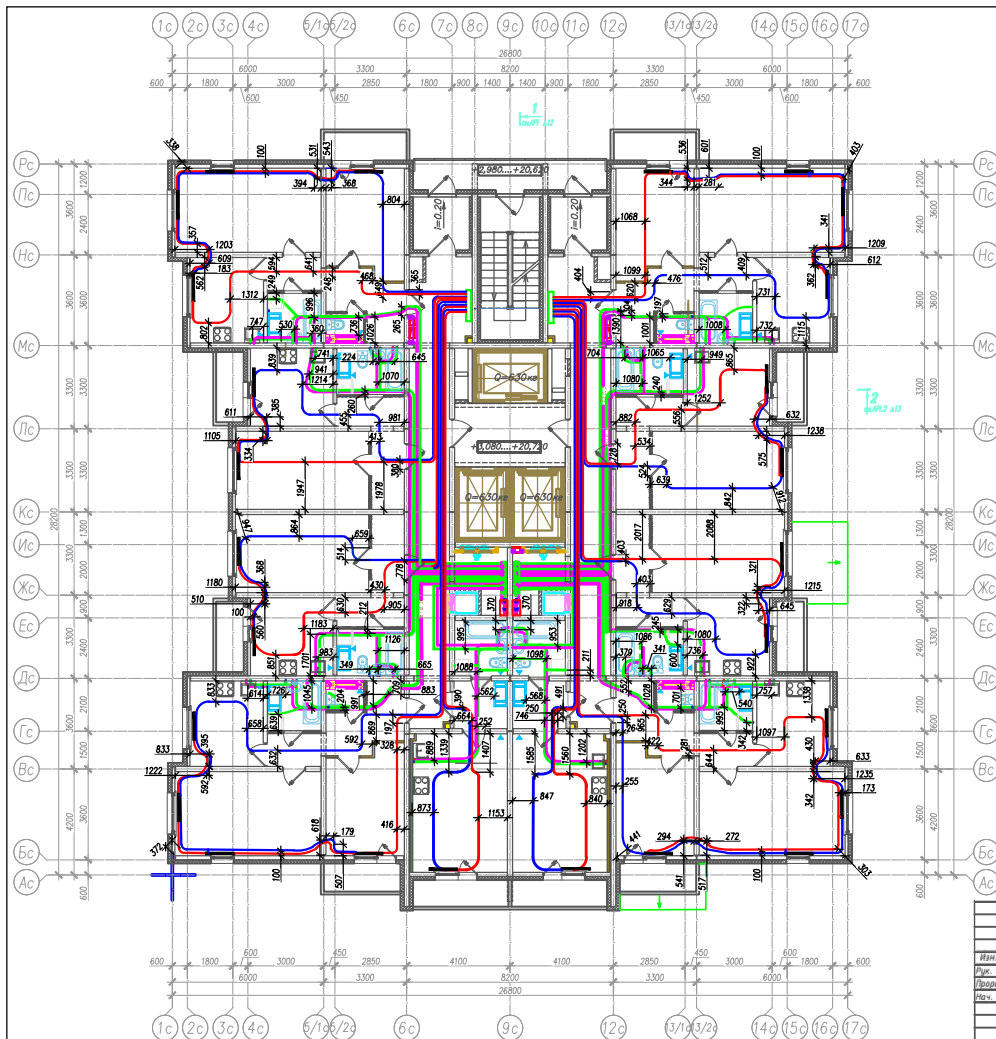


- Основные обозначения:
 T1 - подающий трубопровод системы отопления;
 T2 - обратный трубопровод системы отопления;
 СО - система отопления здания;
 B1 - водопровод хозяйственно-питьевой;
 T3 - горячее водоснабжение


→ 1013 → фактическая привязка

Примечание:
 1. В местах прокладки двух трубопроводов вместе (T1 и T2, B1 и T3) указан размер до общей оси
 2. Зона беловатого прижвора работ - 150 мм в обе стороны от оси трубопровода



Р.198.17/15-ОВ1-ВК1-1.2-ИД									
по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия ручья, участок 6, квартал 10, корпус 198-2									
Имя, Фамилия, Имя отчество	Лист	Всего листов	Дата	Жилое здание					
Руч. проектант	Сметчик	Инженер	2015.11.11	со встраиваемыми приборами					
Проект	Сметный	2/2	2015.11.11	печи					
Нач. ПТО	Инженер	1/1	2015.11.11	Исполнительная схема планового развода					
				трубопроводов системы отопления Т1, Т2, горячего водоснабжения В1 и горячего водоснабжения Т3 на 1-м этаже					
				000 «З-С Инженер»					

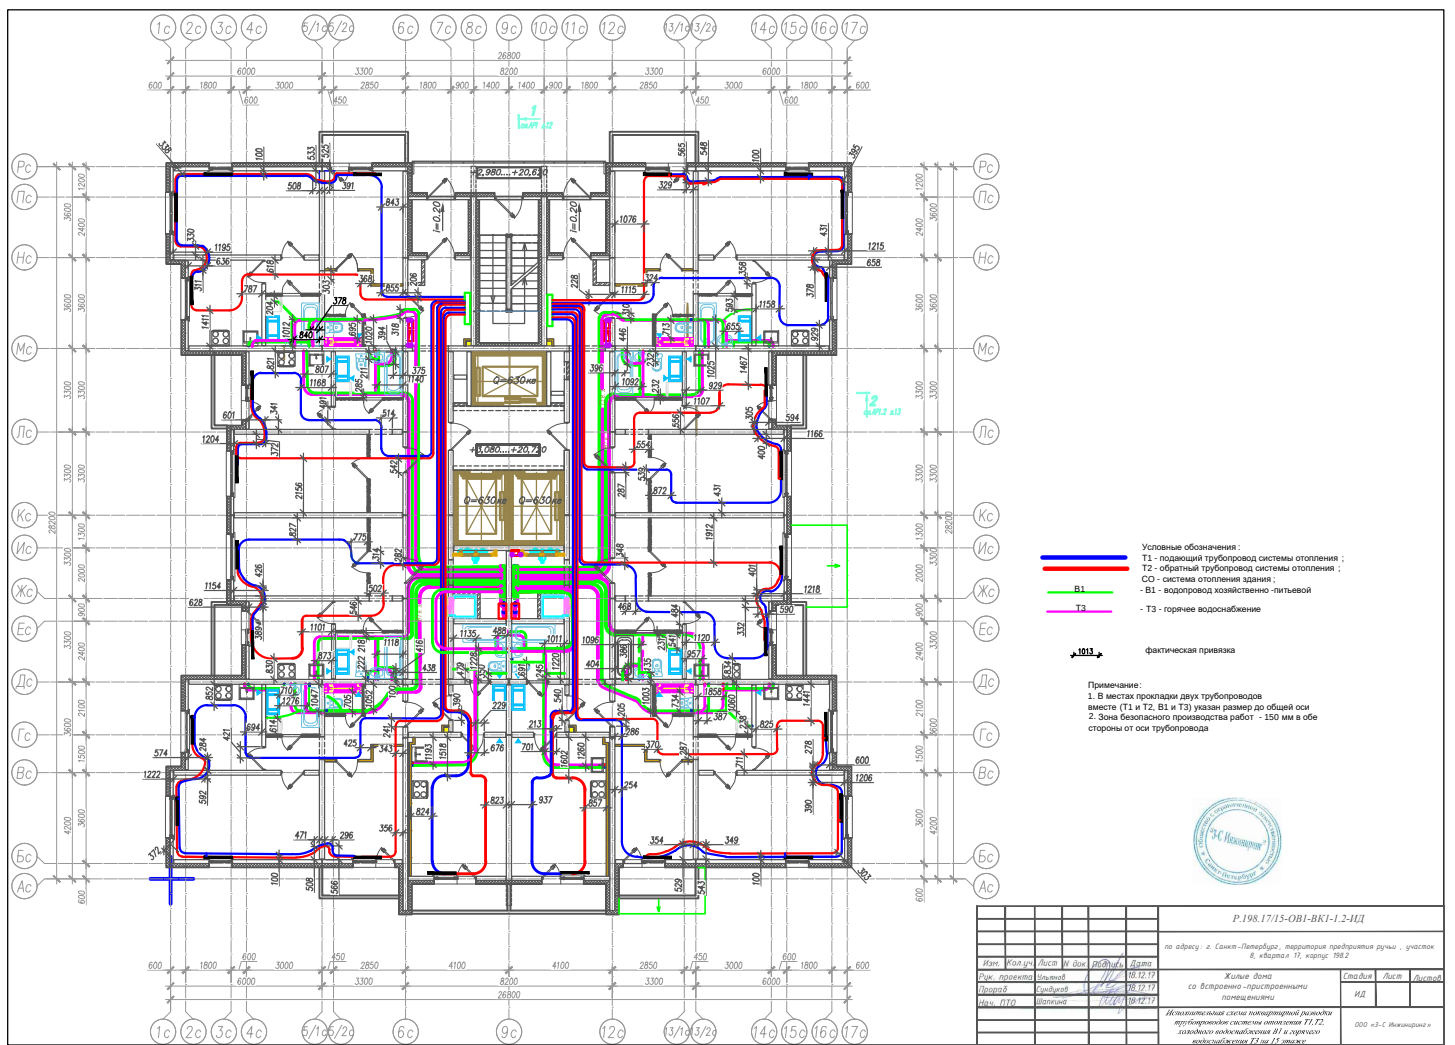

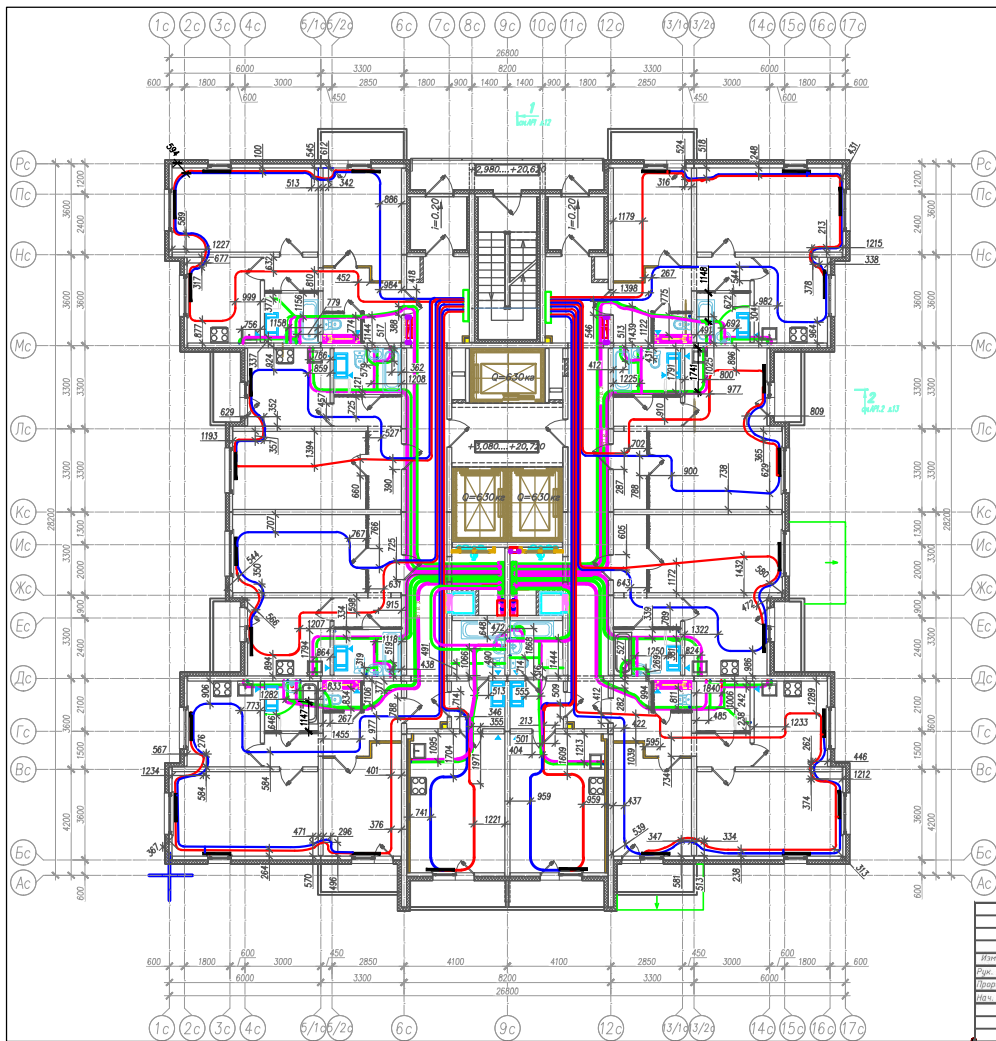


- Условные обозначения:
- T1 - подающий трубопровод системы отопления;
 - T2 - обратный трубопровод системы отопления;
 - СО - система отопления здания;
 - B1 - водопровод хозяйственно-питьевой;
 - T3 - горячее водоснабжение.

фактическая привязка


Примечание:
1. В местах прокладки двух трубопроводов вместе (T1 и T2, B1 и T3) указан размер до общей оси.
2. Зона безопасного производства работ - 150 мм в обе стороны от оси трубопровода.




Р.198.17/15-ОВ1-ВК1-1.2-ИД			
по адресу: г. Санкт-Петербург, территория строительного участка, участок 8, корпус 91, корпус 99.2			
Имя, Фамилия, Отчество	Дата	Имя, Фамилия, Отчество	Дата
Руч. проекта	16.12.17	Руч. проекта	16.12.17
Провер. (подпись)	16.12.17	Провер. (подпись)	16.12.17
Мас. ПТО	16.12.17	Мас. ПТО	16.12.17
Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями		Страница	Лист
Исполнительная система автоматизированной разработки трубопроводных систем отопления Т.7.7.		ИД	Лист
заказного коллективного В1 и горячего водоснабжения Т3 на 16 квартир.		000 «З-С Инженер»	А2

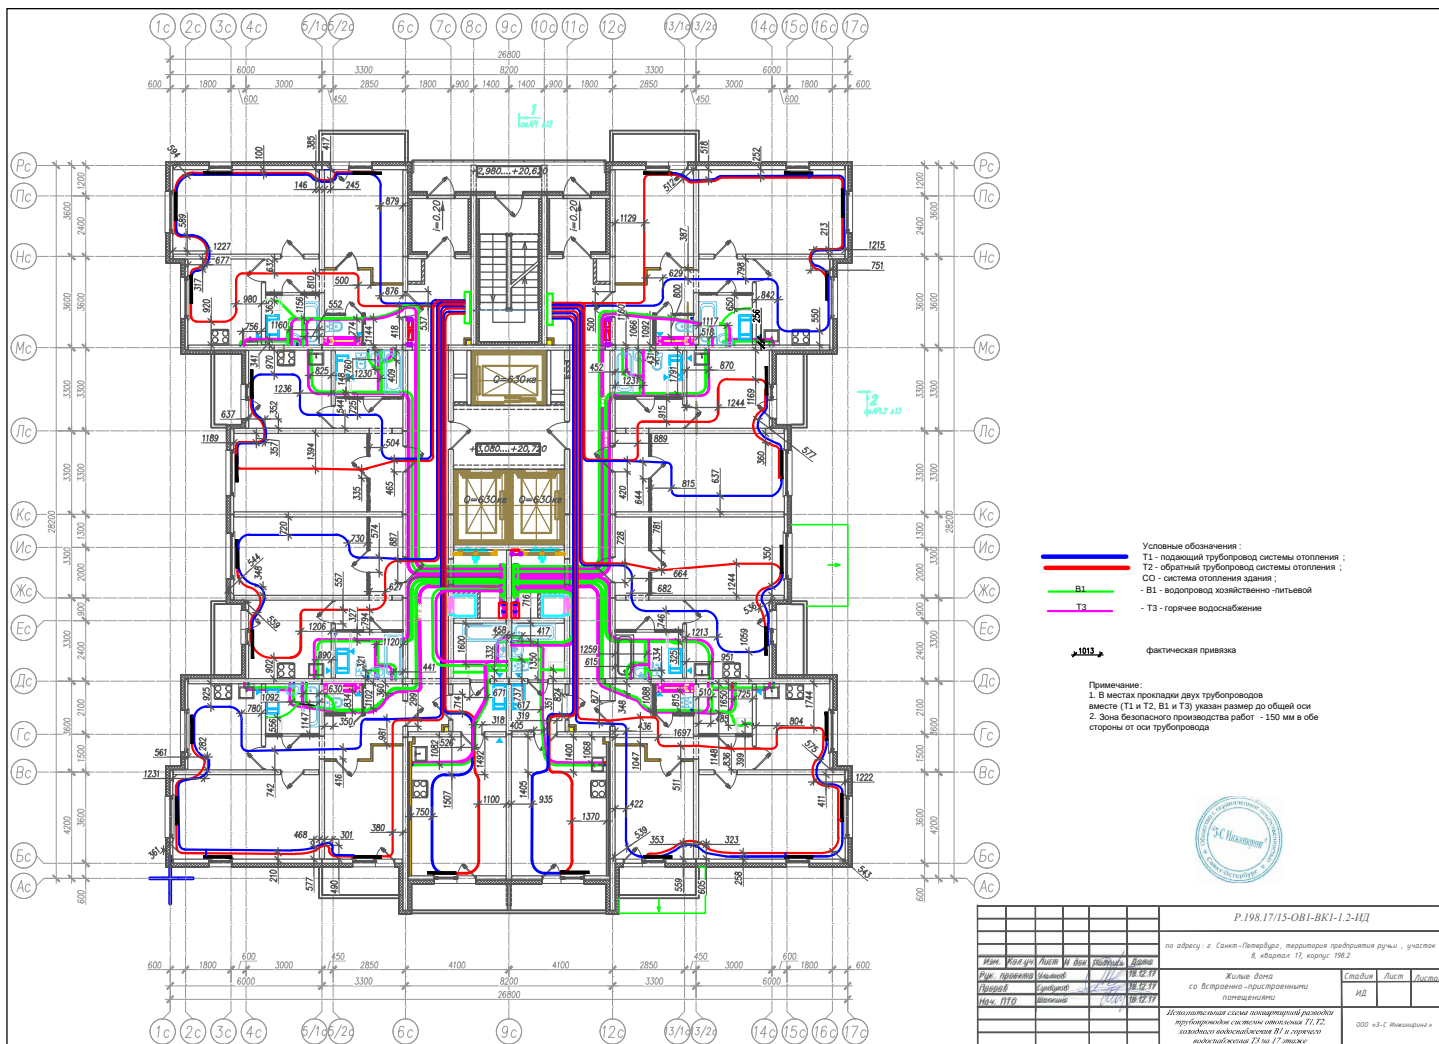

Р.198.17/15-ОВ1-ВК1-1.2-ИД									
по адресу: г. Санкт-Петербург, парковая дорожка, участок 8, корпус 11, корпус 198.2									
Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия	Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия	Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия	Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия	Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия	Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия	Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия	Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия	Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия	Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия
Рис. проект	Исполн.	Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия	Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия	Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия	Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия	Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия	Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия	Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия	Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия
Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия	Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия	Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия	Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия	Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия	Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия	Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия	Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия	Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия	Имя, Фамилия, Имя, Фамилия, Имя, Фамилия
Жилые дома с встраиваемыми-присоединяемыми котлами									
Исполнительская схема планировочной разводки трубопроводов системы отопления Т1, Т2, холодного водоснабжения В1 и горячего водоснабжения Т3 на 17 этаже									
000 «С-С Инженер»									

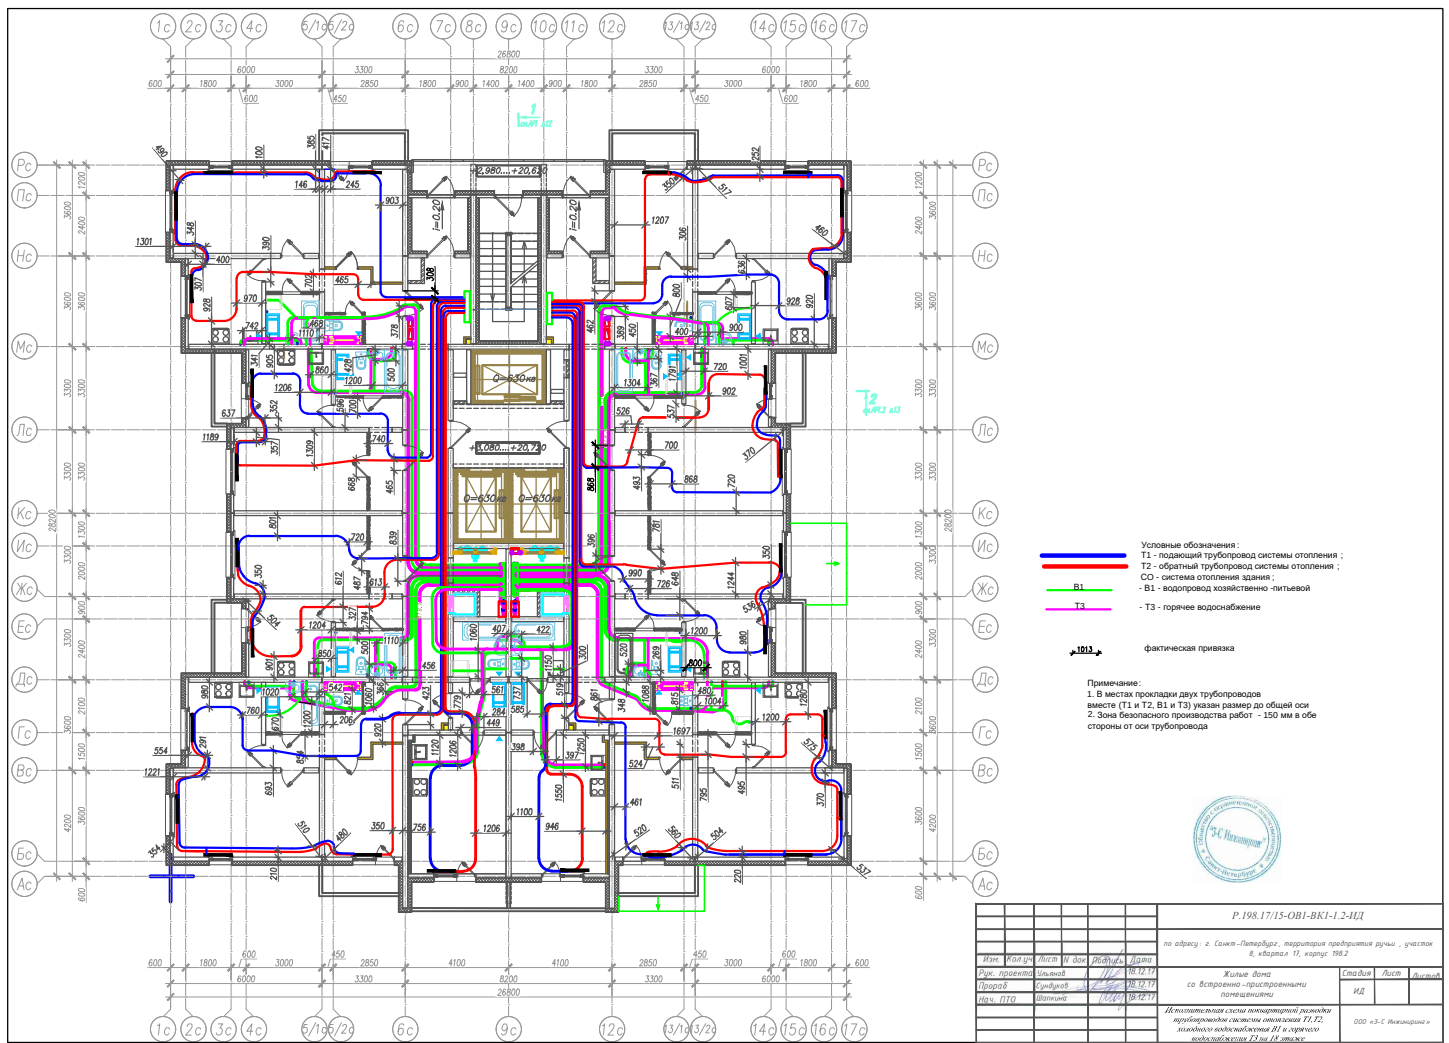

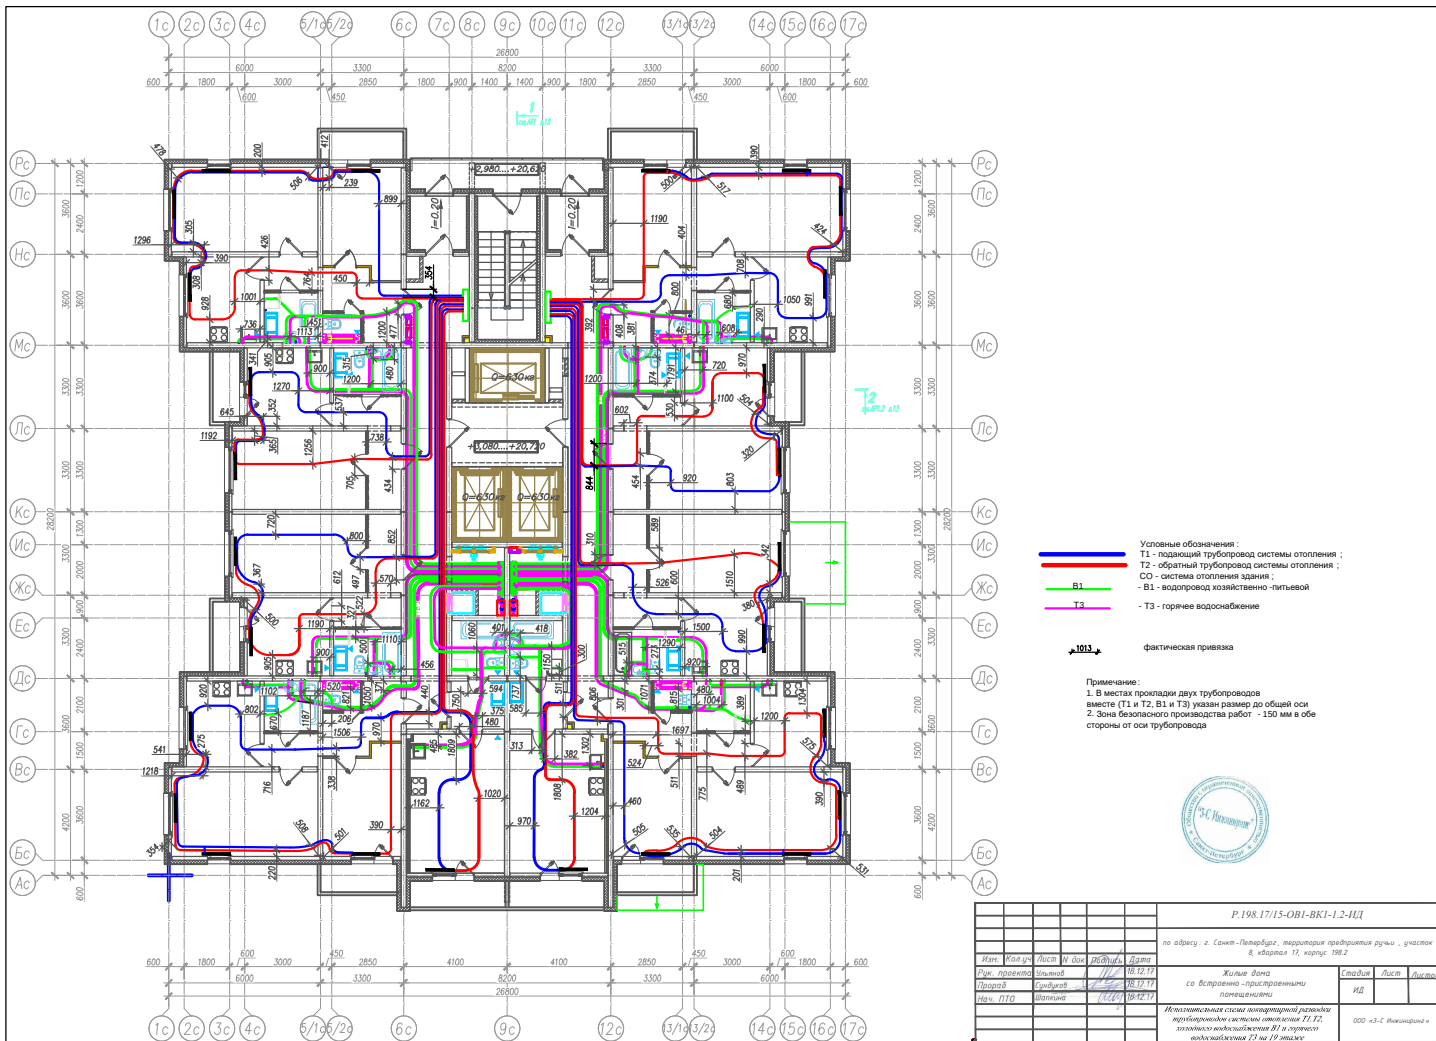


- Условные обозначения:
- T1 - подающий трубопровод системы отопления;
 - T2 - обратный трубопровод системы отопления;
 - CO - система отопления здания;
 - B1 - водопровод хозяйственно-питьевой;
 - T3 - горячее водоснабжение.

фактическая привязка

Примечание:
1. В местах прокладки двух трубопроводов вместе (T1 и T2, B1 и T3) указан размер до общей оси
2. Зона безопасного производства работ - 150 мм в обе стороны от оси трубопровода



					Р.198.17/15-ОВ1-ВК1-1.2-ИД									
					по адресу: г. Санкт-Петербург, территория охраняемого участка, участок 11, корпус 198.2									
Исполн.	Мониторинг	Лист	В.С.И.	Датум	Жилое здание со встраиваемыми пространственными посещениями ИД Исполнительские схемы инженерных разделов проектирования системы отопления Т.2.2, технического надзора В.1 и других подписывается 17.12.17 ООО «С.С. Инженер»									
Ом. проект	Судейкин	18.12.17												
Проект	Судейкин	18.12.17												
Нач. ПТО	Судейкин	18.12.17												

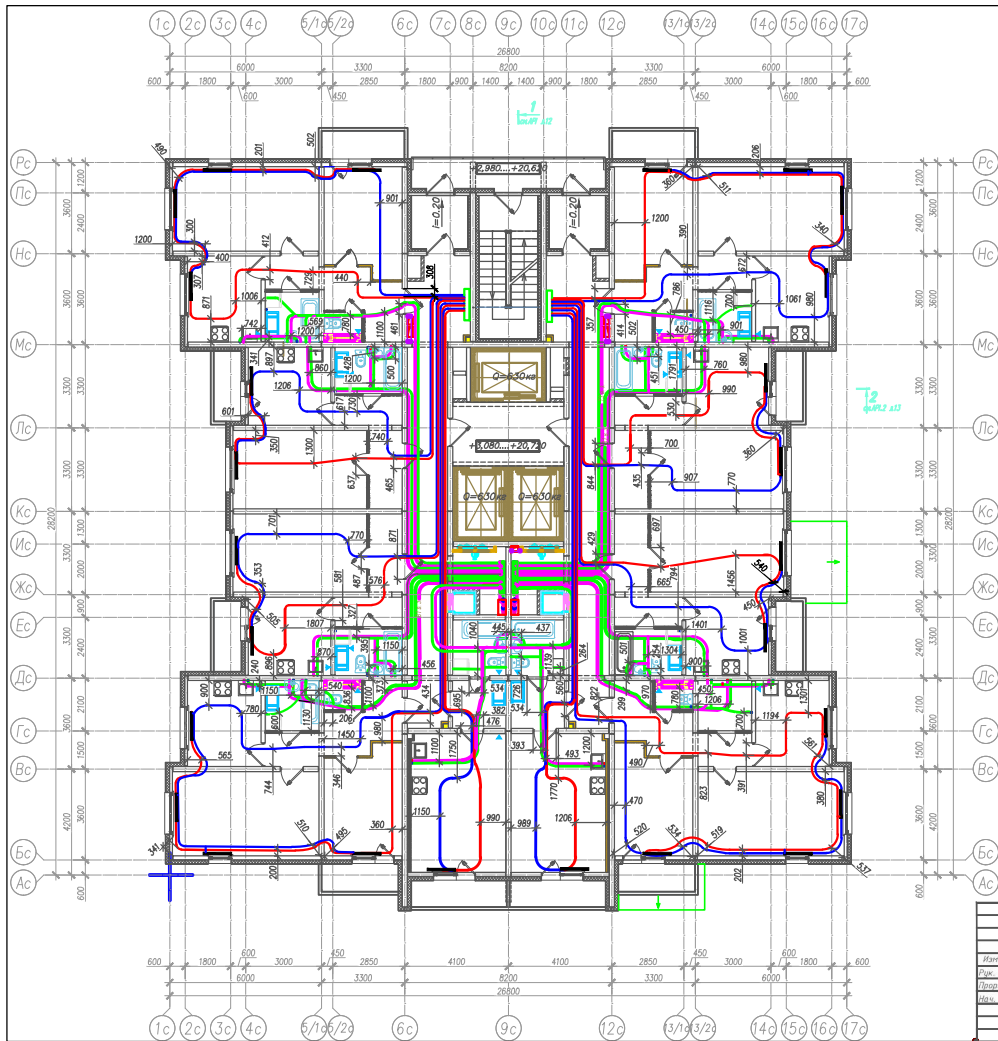

- Условные обозначения:
- T1 - подающий трубопровод системы отопления;
 - T2 - обратный трубопровод системы отопления;
 - CO - система отопления здания;
 - B1 - водопровод хозяйственно-питьевой;
 - T3 - горячее водоснабжение.


фактическая привязка

Примечание:
1. В местах прокладки двух трубопроводов вместе (T1 и T2, B1 и T3) указан размер до общей оси.
2. Зона безопасного производства работ - 150 мм в обе стороны от оси трубопровода.



Р.198.17/15-ОВ1-ВК1-1.2-ИД									
по адресу: г. Санкт-Петербург, парадный проезд, д. 1, корпус 198.2									
Исполн.	В.И. у.ч.	Дист.	В.И. у.ч.	Исполн.	Дата	Жилые дома			
Проектант	С.И. у.ч.	Судейко	С.И. у.ч.	Судейко	19.12.11	со встроенно-пристроенными			
Исполн.	П.И. у.ч.	Попов	П.И. у.ч.	Попов	19.12.11	помещениями			
Исполнительная система проектной разработки						ИД			
трубопроводов системы отопления Т1, Т2						Лист			
хозяйственного водоснабжения В1 и горячего						Лист			
водоснабжения Т3 на 10 этажах						Лист			

ООО «С.С. Николаев»

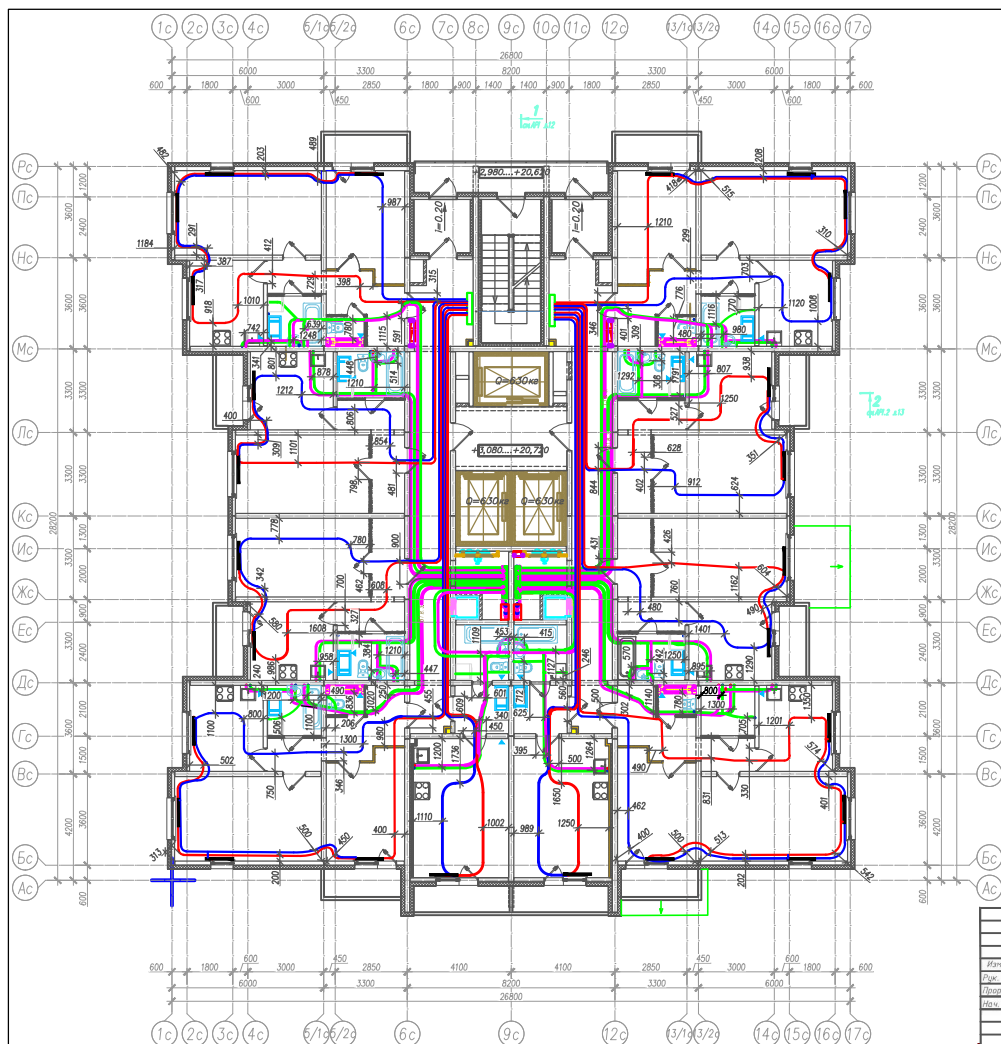


- Условные обозначения:
- T1 - подающий трубопровод системы отопления;
 - T2 - обратный трубопровод системы отопления;
 - СО - система отопления здания;
 - B1 - водопровод хозяйственно-питьевой;
 - T3 - горячее водоснабжение.

фактическая привязка

Примечание:
1. В местах прокладки двух трубопроводов вместе (T1 и T2, B1 и T3) указан размер до общей оси.
2. Зона беломаяго производства работ - 150 мм в обе стороны от оси трубопровода.



Р.198.17/13-ОВ1-ВК1-1.2-ИД									
по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия ручьи, участок в. обр. № 1									
Изм.	Кол. в	Лист	В. Дик	Р. Дик	Дата	Жилые дома			
Руч. проект	Экз.	1	18.12.11	18.12.11	18.12.11	со встраиваемыми			
Получ.	Собствен.	1	18.12.11	18.12.11	18.12.11	поставщиками			
Наим. ПТО	Возникла	1	18.12.11	18.12.11	18.12.11	Исполнительная система инженерной разводки			
						трубопроводов системы отопления T1, T2,			
						хозяйства водоснабжения B1 и горячего			
						водоснабжения T3 на 17 этаже			
						ИД	Лист	Деталь	
						000 «Г.С. Нефтяник»			

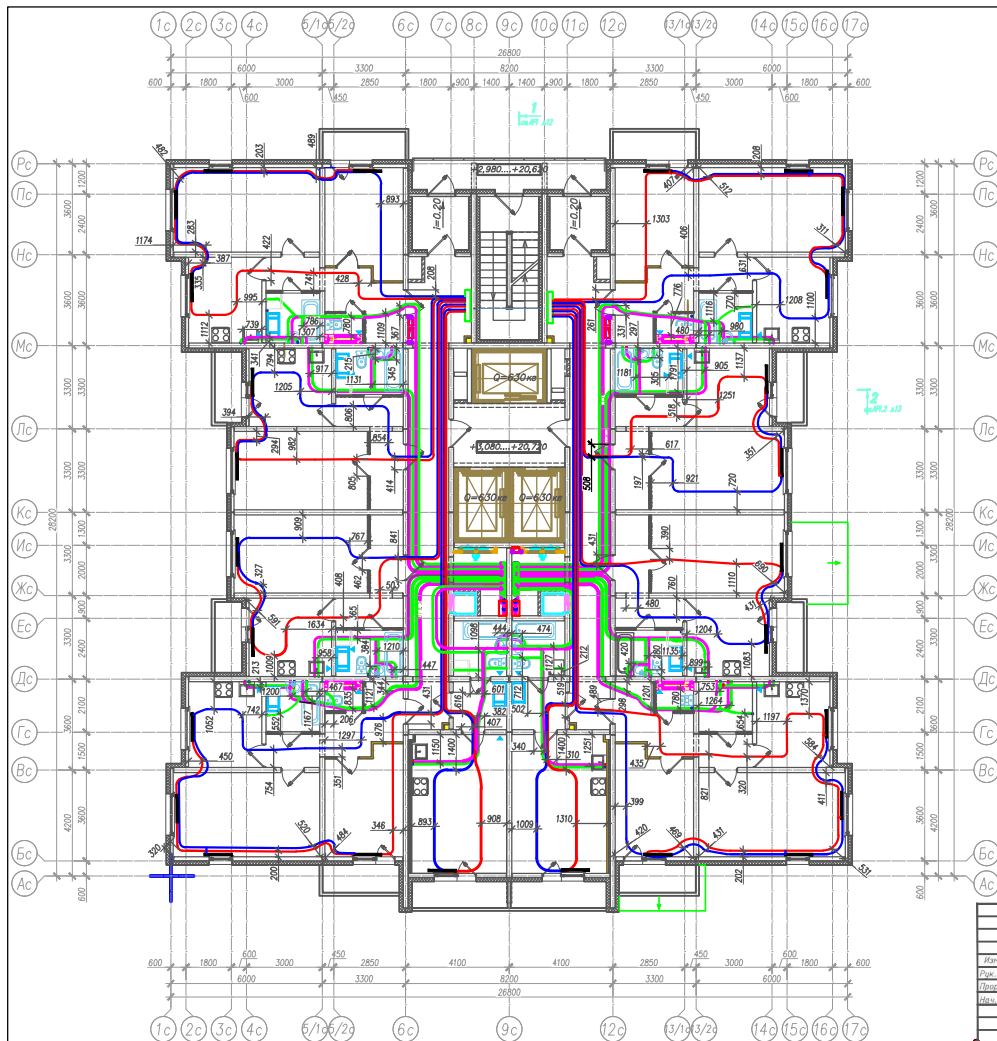


- Условные обозначения:
- T1 - подающий трубопровод системы отопления;
 - T2 - обратный трубопровод системы отопления;
 - CO - система отопления здания;
 - B1 - водопровод коммунально-питьевой;
 - T3 - горячее водоснабжение.

фактическая привязка

Примечание:
1. В местах прокладки двух трубопроводов вместе (T1 и T2, B1 и T3) указан размер до общей оси
2. Зона беломасляного промазывания работ - 150 мм в обе стороны от оси трубопровода



Р.198.17/15-ОВ1-ВК1-1.2-АД									
по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия ручьи, участок в черте 10 квартала 198.2									
Изм.	Кол-во	Лист	У дин.	Рисунки	Дата	Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями			
Очерк	План	Сводный	1	19.12.17	19.12.17	ИД	Лист	Листов	
Изм.	ПТО	Штатный	1	19.12.17	19.12.17	Исполнительная система плановой разработки трубопроводов системы отопления T1, T2, холодного водоснабжения B1 и горячего водоснабжения T3 на 22 этаже			
						ООО «С-Инженер»			

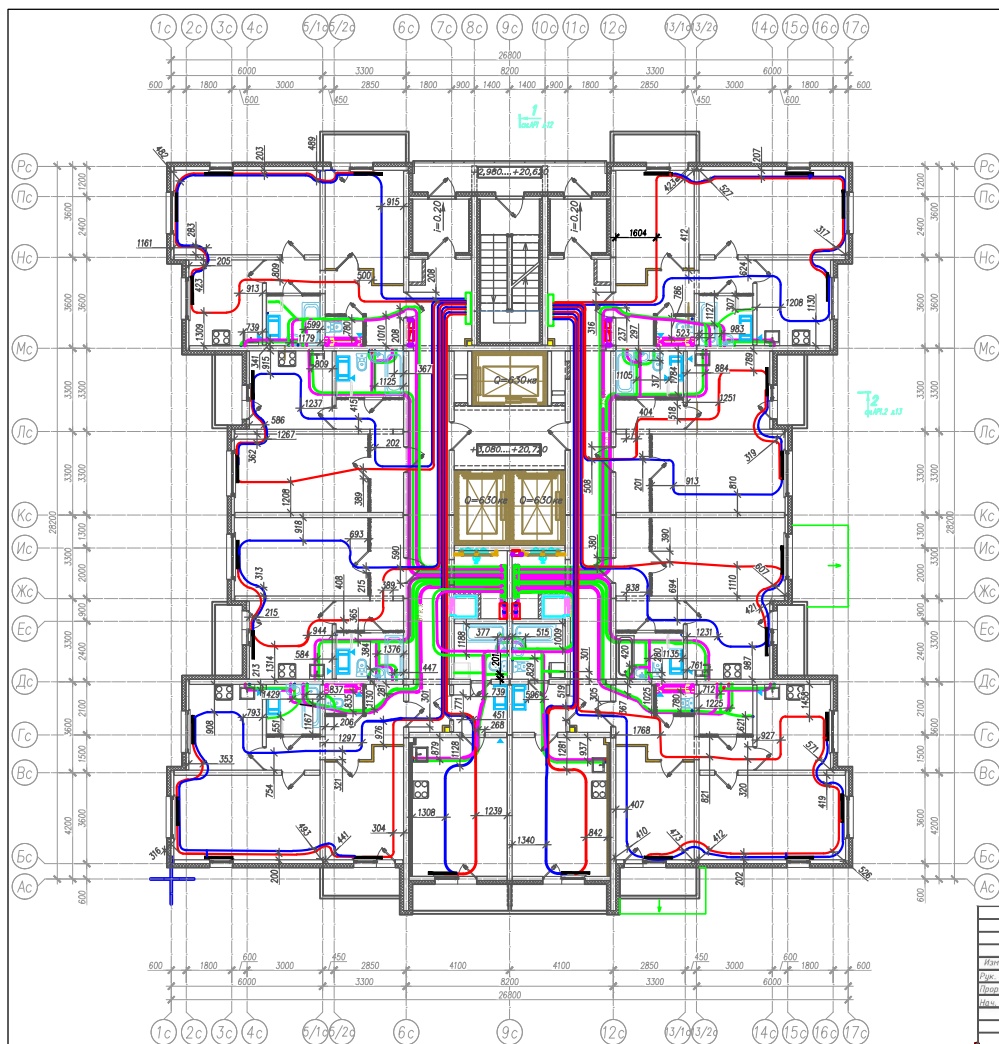


- Условные обозначения:
- T1 - подающий трубопровод системы отопления;
 - T2 - обратный трубопровод системы отопления;
 - CO - система отопления здания;
 - B1 - водопровод хозяйственно-питьевой;
 - T3 - горячее водоснабжение.

фактическая привязка

Примечание:
1. В местах прокладки двух трубопроводов вместе (T1 и T2, B1 и T3) указан размер до общей оси
2. Зона белесого промазана работ - 150 мм в обе стороны от оси трубопровода



Р.198.17/15-ОВ1-ВК1-1.2-ИД					
Изм.	Кол. вч.	Лист	В. дин.	Рисунки	Дата
Оформ.	Сметный	1/2	18.12.17	Жилые дома	
Изм.	ЛТД	Сметный	1/2	со встраиваемыми	
				панельными	
Исполнительская схема электротехнической разводки трубопроводов системы отопления Т1, Т2, хозяйственно-питьевой В1 и горячего водоснабжения Т3 на 17 этаже					000 «З-С Инженер»
					А2

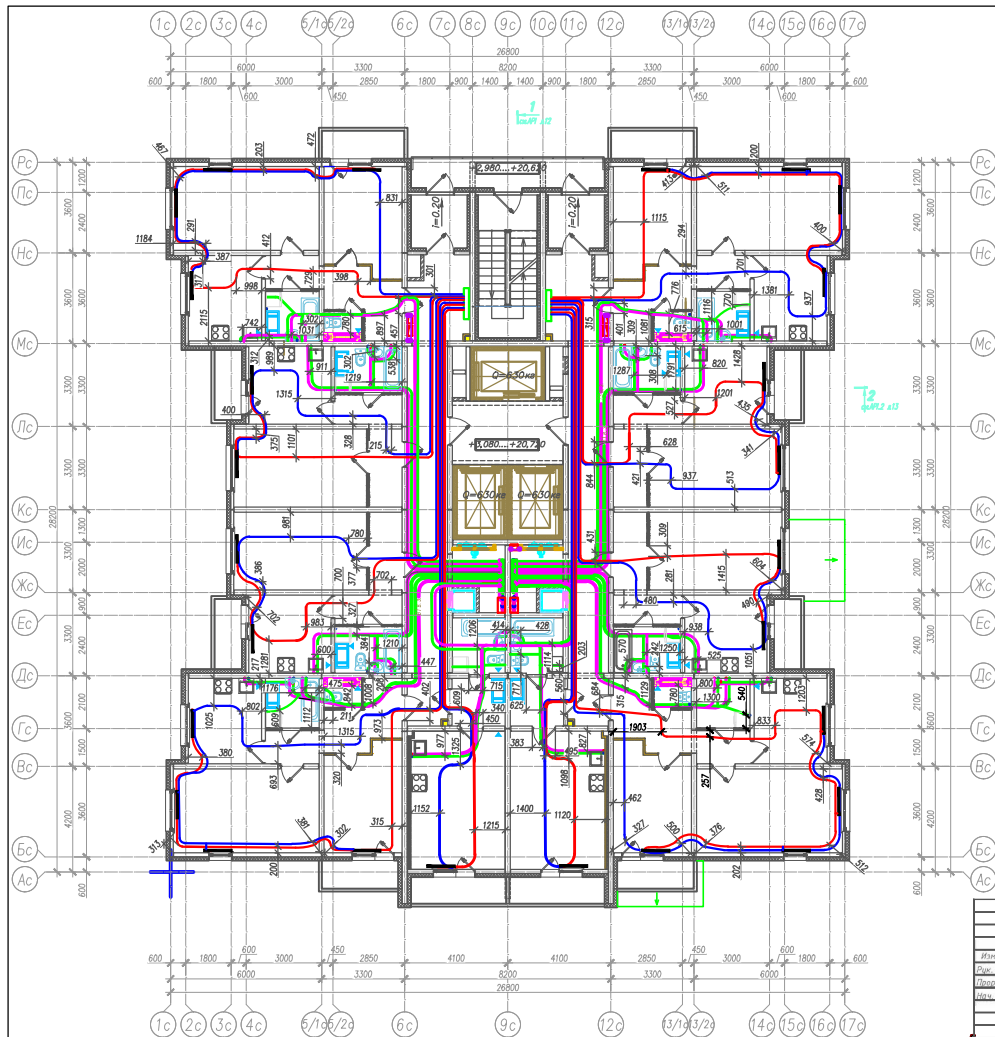


- Условные обозначения:
- T1 - подающий трубопровод системы отопления;
 - T2 - обратный трубопровод системы отопления;
 - CO - система отопления здания;
 - B1 - водопровод хозяйственно-питьевой;
 - T3 - газовое водоснабжение.

фактическая привязка

Примечание:
1. В местах прокладки двух трубопроводов вместе (T1 и T2, B1 и T3) указан размер до общей оси.
2. Зона белозатенного пространства работ - 150 мм в обе стороны от оси трубопровода.



Р.198.17/13-ОВ1-ВК1-1.2-ИД									
по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия ручьи, участок 6, квартал 11, корпус 198/2									
Изм.	Кол. изм.	Лист	М. дат.	Изд.	Дата	Жилое здание			
Ори. прав.	Конт.	Изд.	15.12.17	15.12.17	15.12.17	со встроенно-пристроенными			
Изм.	Лист	Конт.	15.12.17	15.12.17	15.12.17	пантеонности			
Исполнительская схема архитектурной разведки						000 «З.С. Инженер»			
трубопроводов системы отопления Т1, Т2,									
холодного водоснабжения В1 и газового									
отопления Т3 на 12 этаже									

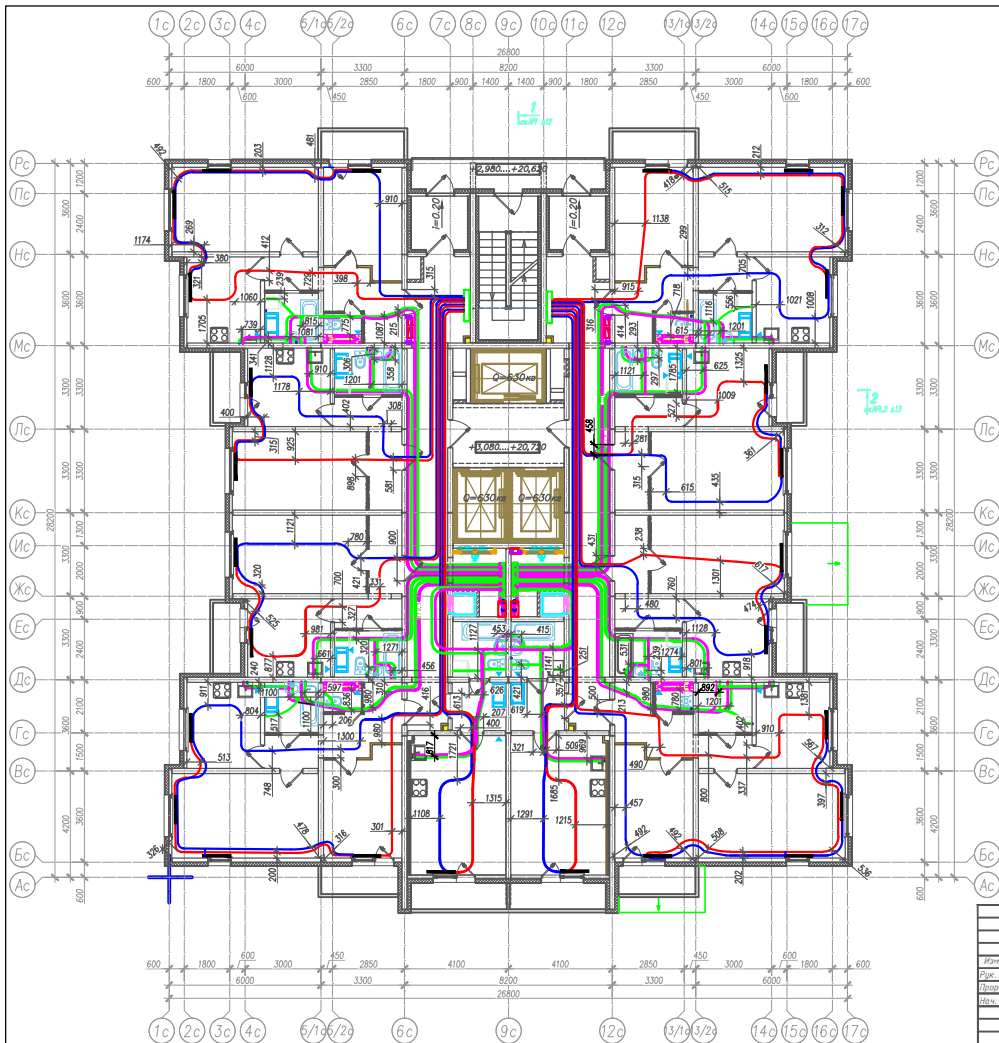

- Условные обозначения:
- T1 - подающий трубопровод системы отопления;
 - T2 - обратный трубопровод системы отопления;
 - СО - система отопления здания;
 - B1 - водопровод хозяйственно-питьевой;
 - T3 - горячее водоснабжение.

фактическая привязка

Примечание:
1. В местах прокладки двух трубопроводов вместе (T1 и T2, B1 и T3) указан размер до общей оси.
2. Зона безопасного производства работ - 150 мм в обе стороны от оси трубопровода.



						Р.198.17/15-ОВ1-ВК1-1.2-ИД			
						по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия ручьи, участок 8, корпус 19А.1			
Изм.	Кол-во	Лист	М. док.	Рисунки	Дата	Жилищный фонд			
Рис. проектом	Сметный	Сметный	Сметный	Сметный	19.12.11	со встраиваемой арматурой			
Проект	Сметный	Сметный	Сметный	Сметный	19.12.11	поставщиками			
Наим. ПТО	Восстановление	11.12.11	19.12.11	Исполнительная схема инженерной разводки трубопроводов системы отопления Т2, Т3, горячего водоснабжения В1 и горячего водоснабжения Т3 на 2-м этаже					
						ИД	Лист	Всего	000 «Э-С Инжиниринг»