

Секция 2


Секция 1

п/п	Наименование	Площадь, м ²	Кол.
101	Тамбур	4,10	
102	Тамбур	4,20	
103	Лифтовой холл	16,30	
104	Помещение почтовых ящиков	16,60	
105	Колясочная	18,70	
106	Помещение уборочного инвентаря	8,60	
107	Мусоросорборная камера	5,00	
108	ЛК	14,30	
109	Коридор	54,40	
110	Вестибюль	11,40	
111	Тамбур	4,90	
Итого		158,50	

п/п	Наименование	Площадь, м ²	Кол.
112	Тамбур	4,10	
113	Тамбур	4,10	
114	Лифтовой холл	16,30	
115	Помещение почтовых ящиков	16,50	
116	Колясочная	18,70	
117	Коридор	43,80	
118	Помещение уборочного инвентаря	8,60	
119	Мусоросорборная камера	5,00	
120	Лестница	14,30	
121	Вестибюль	11,20	
122	Тамбур	4,90	
123	Электрощитовая	12,90	
124	Тамбур	1,70	
125	Помещение диспетчера	10,80	
126	Санузел при помещении диспетчера	2,40	
126.1	Помещение уборочного инвентаря	2,40	
Итого		177,70	

п/п	Наименование	Площадь, м ²	Кол.
127	Тамбур	6,40	
128	Коридор	31,50	
129	Кабинет	16,00	
130	Кабинет	8,40	
131	Кабинет	8,50	
132	Кабинет	16,00	
133	Кабинет	10,30	
134	Санузел МГН	5,40	
135	Санузел	2,60	
136	Помещение уборочного инвентаря	2,50	
Итого		107,60	

Р.207.17/15-081-1.1	
г. Санкт-Петербург, территория предприятия "Ручьи", участок №4, квартал 17	
3	Зак. № 02.03.18
Изм. № 02.04.18	Изм. № 02.04.18
Разработчик	Водопровод
Проектировщик	Лист
Нач. отд.	Р
ГИП	3
И. контр.	15
План первого этажа	
Отопление	
ООО "АТ" инженерия	

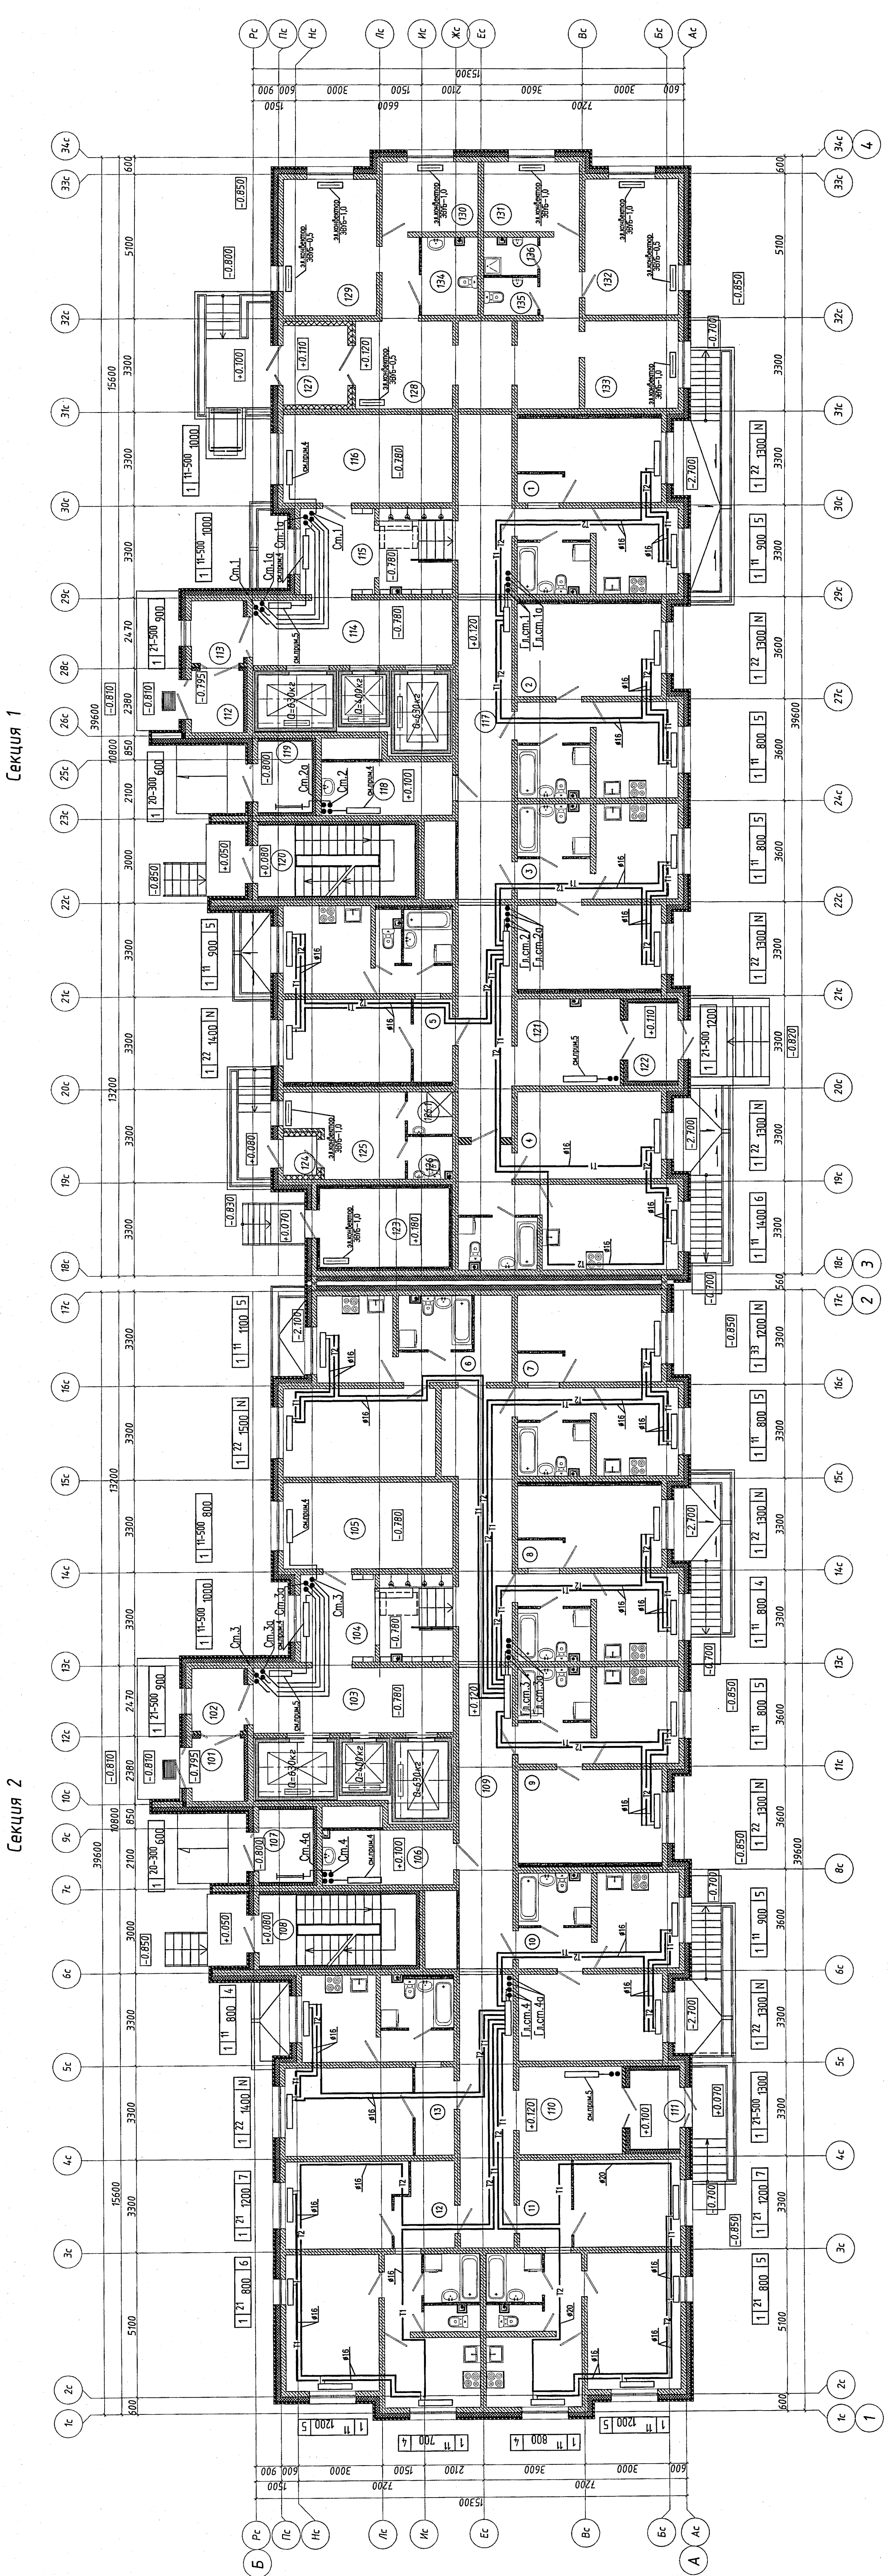

1. Прокладка трубопроводов поквартирной разводки предусмотрена в изоляционных трубах Energoflex Super Protect в конструкциях пола (в цементно-песчаной стяжке).
Трубы - труба из сшитого полиэтилена RAU-PE-Xa "RAUTITAN black".
Гладкие стояки и стояки Сп.1-Сп.4а. приняты из стальных труб.
2. К установке приняты стальные панельные радиаторы PRADO-Universal со встроенным термостатическим вентилем RA-U фирмы "Danfoss" с нижним подключением высотой 500мм;
стальные панельные радиаторы PRADO-Classie с боковым подключением высотой 300мм в местах общественного пользования.
3. (2) - номер поквартирной системы отопления на этаже.
4. При монтаже отопительного прибора отметка его низа должна быть на 150мм выше чистого пола.
5. При монтаже отопительного прибора отметка его низа должна быть на 200мм выше чистого пола.

Радиатор PRADO-Classie
длина радиатора
высота прибора(мм)
1 11-300 1000
Н-образный

Радиатор PRADO-Universal (высота 500мм)
длина радиатора
длина прибора(мм)
1 11 1000 2
Н-образный

Схема подключения
отопительного прибора PRADO-Universal
Стальной панельный радиатор PRADO-Universal со встроенным термостатическим вентилем RA-U
Трубка Г-образная Ø15 (nickelirabaznaya) для подключения радиатора
Клапан запорно-присоединительный Н-образный RLV-KD Ø15мм
RAU-PE-Xa "RAUTITAN black"

